



改正後	改正前
<p>第4章 上下水道局が指定する給水管取り出し施工標準図</p> <p>1 上下水道局が指定する給水管取り出し施工標準図</p> <p>(1) ポリエチレン管（PP）φ20～φ40mm</p> <p>(2) 鋼管φ20～φ40mm (SGP-VB・VD・PB・PD)</p>	<p>4. 水道局が指定する給水管取り出し施工標準図</p> <p>1. 水道局が指定する給水管取り出し施工標準図</p> <p>1. ポリエチレン管（PP）φ20～φ40mm</p> <p>2. 鋼管φ20～φ40mm (SGP-VB・VD・PB・PD)</p>

(3) ポリエチレン管 (PP) $\phi 50\text{mm}$

銅 管 (SGP-VB・VD・PB・PD)

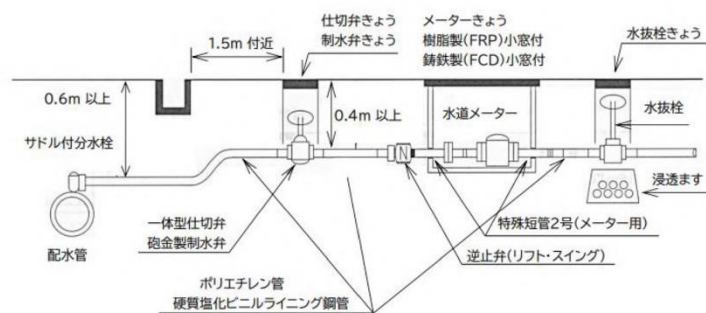


(4) ダクタイル鉄管 (DIP・GX・PE) $\phi 75\text{mm}$ 以上

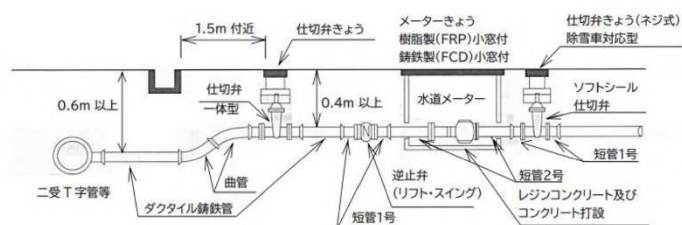

3. ポリエチレン管 (PP) $\phi 50\text{mm}$

銅 管 (SGP-VB・VD・PB・PD)

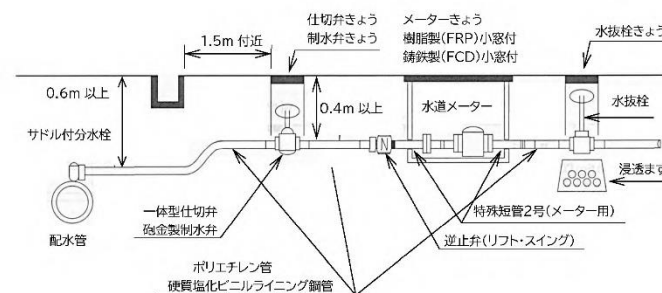

4. ダクタイル鉄管 (DIP・GX・PE) $\phi 75\text{mm}$ 以上

