

## 第 3 回委員会（平成 30 年 5 月 11 日）における委員指摘事項への対応について

国際航業株式会社



平成 30 年 8 月 23 日現在

No.	指摘事項	回答	対応状況
1	「施設整備の基本方針」について、低炭素社会についても入れたほうが良いのではないのでしょうか。	ご指摘を踏まえ見直します。	庁内にて確認手続き中
2	施設で発生する焼却灰の減容化について、溶融を含めた記載としたほうが良いのではないのでしょうか	ご指摘を踏まえ見直します。	庁内にて確認手続き中
3	施設整備の基本方針に「運営」が入っているのはおかしいのではないのでしょうか。	ご指摘を踏まえ見直します。	庁内にて確認手続き中
4	メタン発酵施設については、縦型も検討したほうが良いのではないのでしょうか。	国内事例 1 件(73t 日：メタン化のみで焼却は既設流用)の発酵槽（直径 15m、高さ 30m）を入れた参考図を提示します。 なお、本方式は、民間施設 1 施設の導入（実証試験）がされている状況です。 現在と同じ駐車場台数を確保することは容易ではありません。	—
5	ごみ量については途中経過ということで良いのでしょうか。	お見込みのとおりです。除染ごみの状況などの要因を現在精査中であり、検討結果は基本構想に反映します。	後日報告
6	推計方法について、震災の影響はやむを得ないが震災後 5 年のデータを省くなど推計手法を検討できないか。	5 の回答と同じです。	—
7	少なくとも、ごみ推計において仮設住宅のごみ収集分は考慮する必要があるのではないか。	5 の回答と同じです。	—
8	アンケートについて、回答するメーカーを確保できるのか、データの取扱は代表値とするのか平均値とするのか。	方式別にアンケートの回答メーカーは確保できました。データの取扱については、回答に基づいた平均値の他、文献値等を用いることとします。	本委員会にて報告

平面図

福島市渡利字梅ノ木畑

S=1:300 (A1)

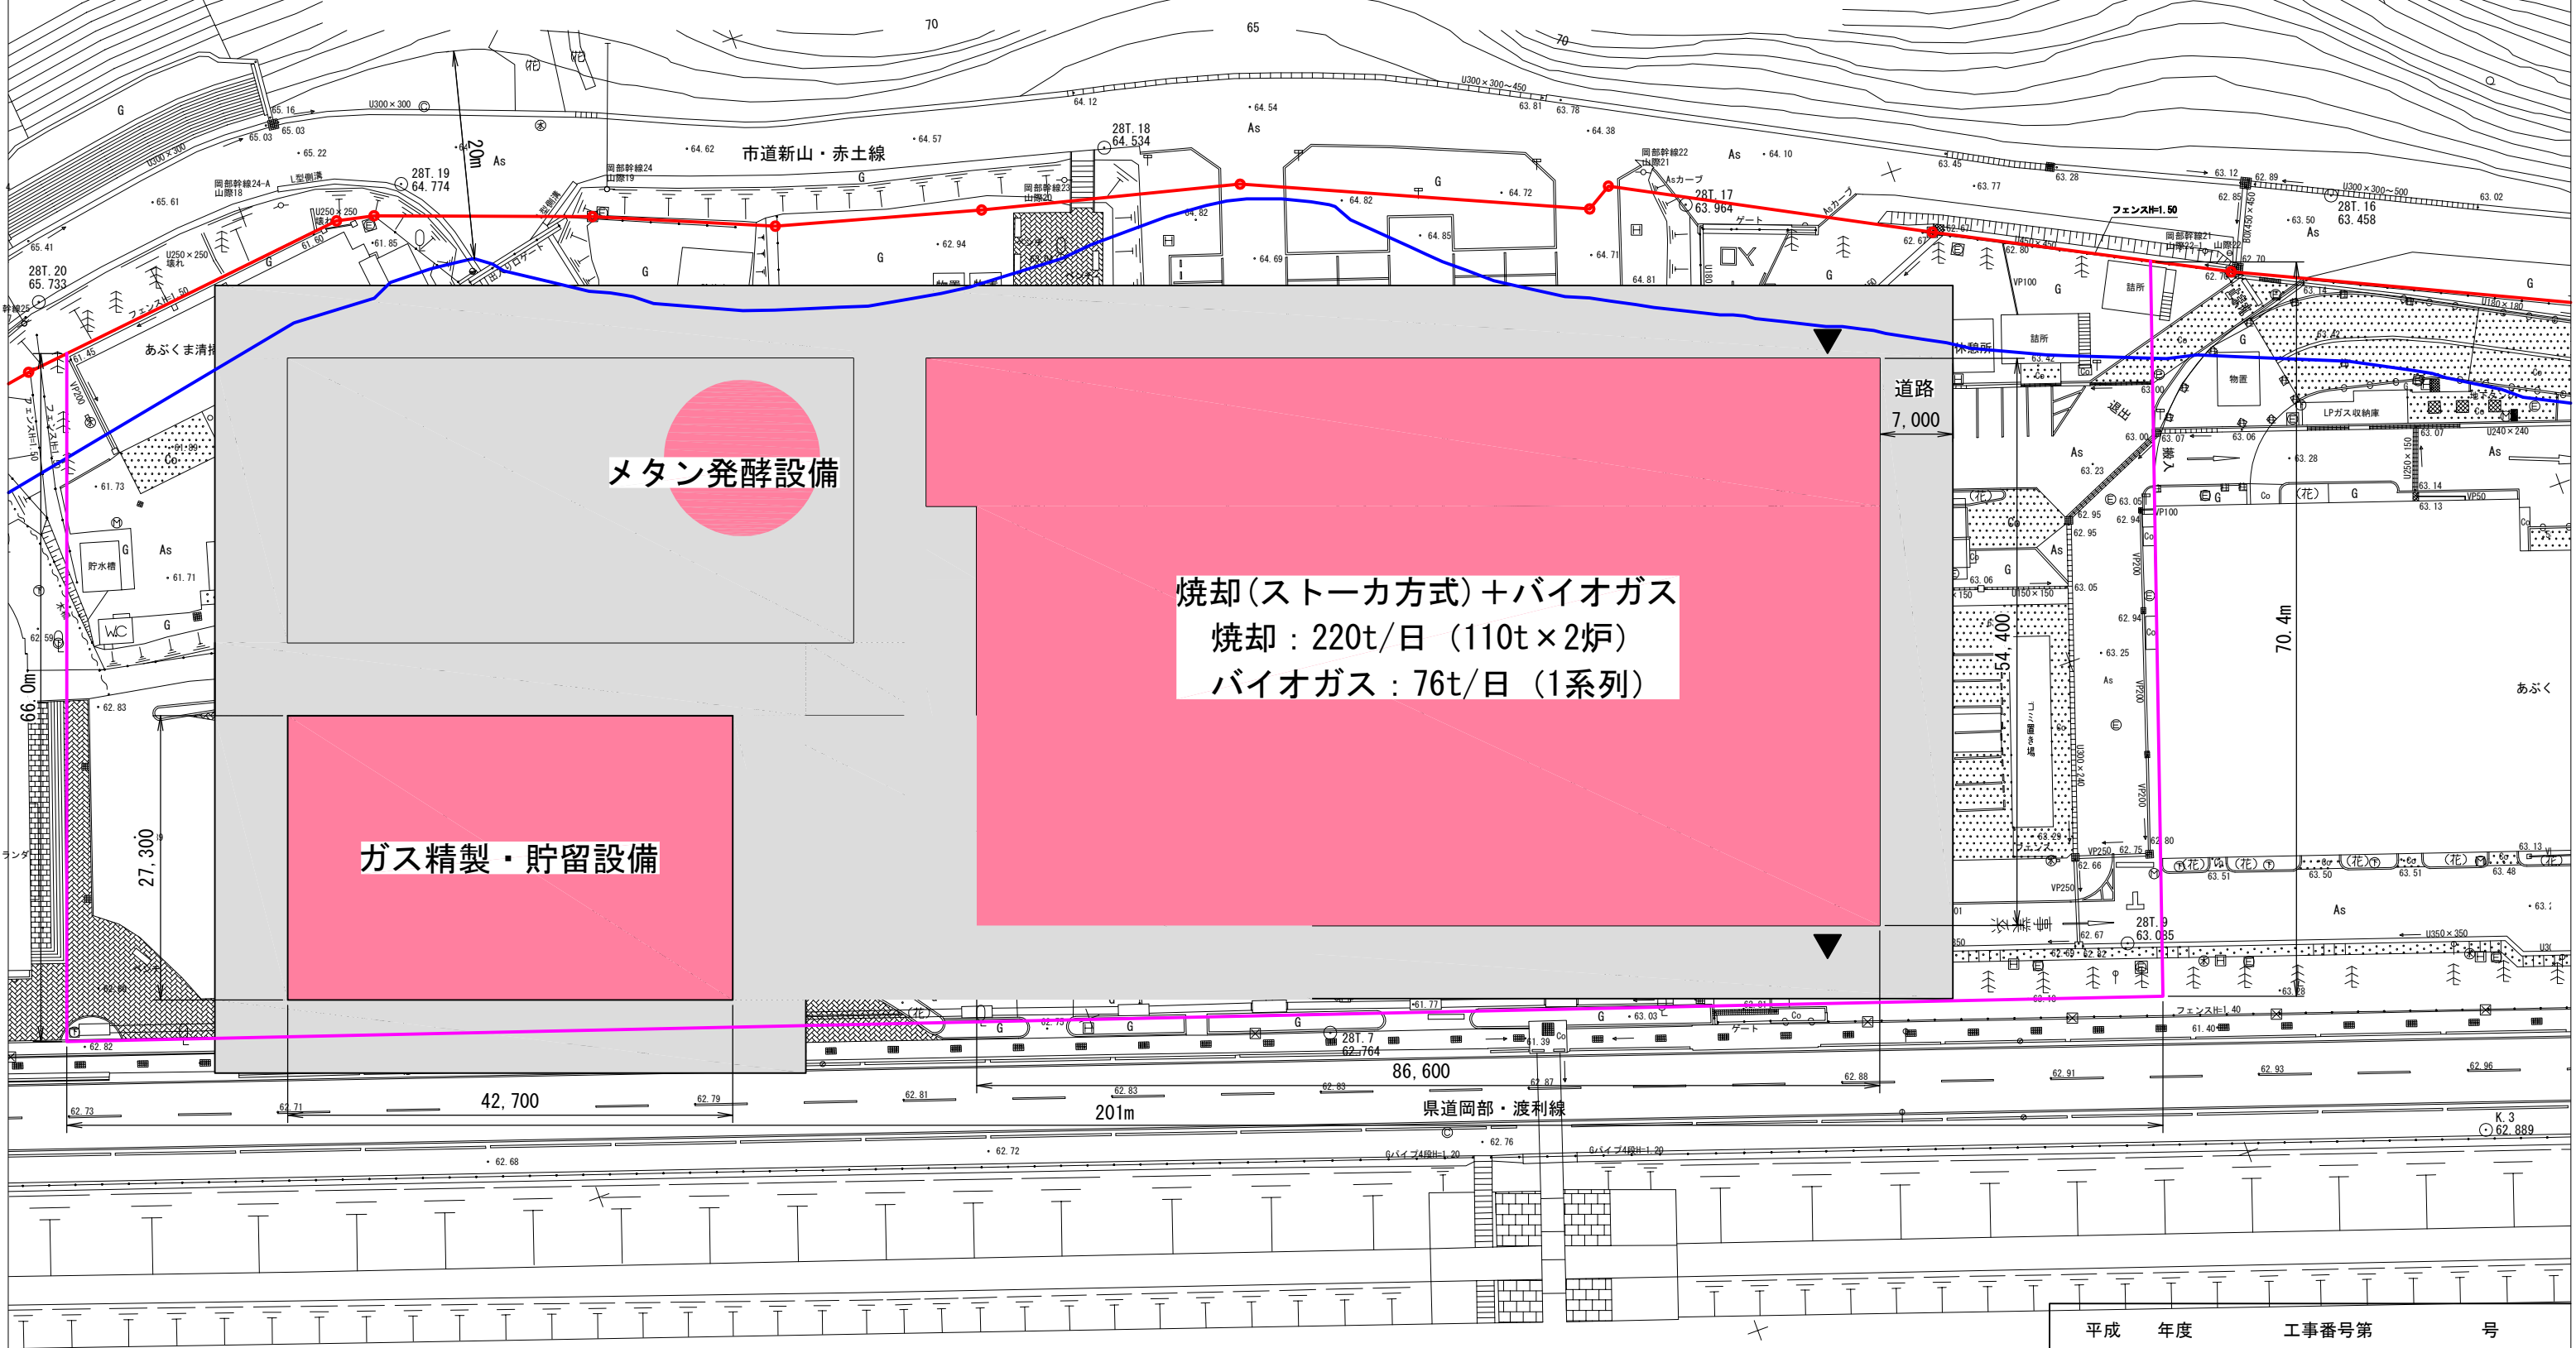

建築可能面積（赤枠内）：1.53ha

がけ条例適用範囲（想定）

平成	年度	工事番号第	号
		福島市渡利字梅ノ木畑	地内
		あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備	
		配置計画図	
縮尺	S=1:300 (A1)	図面番号	1/6
福島市役所			