
水 質 年 報

平 成 2 1 年 度

福 島 市 水 道 局

は　じ　め　に

福島市は、広大な土地を有する福島県中通り北部に位置し、市街地の東部を「母なる川」阿武隈川が流れ、吾妻・安達太良などの山々に囲まれた自然環境に恵まれた街です。

本市の水道は、大正 14 年の創設より阿武隈川を水源とし、渡利浄水場から水道水を供給してきましたが、現在は平成 15 年度に摺上川ダムを水源とする福島地方水道用水供給企業団からの暫定受水を開始し、市制施行 100 周年を迎えた平成 19 年 4 月 1 日には市内のほぼ全域が摺上川ダム水による供給となりました。

また、平成 20 年 7 月 1 日には、隣接する旧伊達郡飯野町との市町合併により、本市の水道として新たな地域の皆様への給水を開始しました。

水道水には水道法に定められる“水質基準”という厳しい基準があり、全てに適合した安全な水であることを確認して皆様のご家庭に送り届けています。

本市が実施する水質検査は、『福島市水道局 水質検査計画』により、水道法に基づいた検査項目、検査頻度を設定し実施しています。その他、本市独自にクリプトスポリジウム等の検査項目を加え、皆様が安心して利用できるような水道水の品質確保に万全を期しています。

この年報では、平成 21 年 4 月 1 日 ～ 平成 22 年 3 月 31 日までに実施した「水源から給水栓（蛇口）に至る水質検査の結果」について収録しましたのでご覧下さい。

目 次

水道のあゆみ	1
水質検査の状況について	3
水質検査項目一覧	4
現況水系概要図	7
採水地点一覧	8
検査結果	
水質基準項目	10
水質基準項目（水源別）	38
水質管理目標設定項目	40
毎日検査（色、濁り、消毒の残留効果）	54
クリプトスポリジウム及びジアルジア試験結果	61

※ページ数クリックで該当ページにジャンプします

水 道 の あ ゆ み

－水道のはじまり－

福島市は、広大な土地を有する福島県中通り北部に位置し、市街地の東部を「母なる川」阿武隈川が流れ、吾妻・安達太良などの山々に囲まれた自然環境に恵まれた街です。

本市の水道は、明治 11 年に初めて、清水（当時村）の柳清水から「箱樋」で引き水し、その後、松の「くりぬき管」に改め、更に「陶管」に改良し簡易水道としてはじまりました。

－上水道創設－

しかし、年々人口の増加と商工業の発達に伴い水の需要がにわかに増加して水不足をきたすことがしばしばでしたので、この水不足を解消するため上水道創設の機運がたかまり、大正 11 年、当時の市街地（旧市内）を給水区域とし計画給水人口 50,000 人、1 日最大給水量 5,550m³ と定め、阿武隈川を水源として工事に着手、同 14 年 3 月末 1,500,000 円の工費で完成したのです。

－あいつぐ拡張事業－

その後 20 余年の間は創設当時の施設で給水してまいりましたが、市勢の伸展と数次に及ぶ隣接町村の合併、生活様式の変化等により水需要は年々増大し、昭和 22 年の第 1 次拡張事業を初めとして 7 次にわたり福島上水道の拡張事業を行い安定的な供給に努めてきました。

－第 8 次拡張事業－


平成元年度から平成 21 年度までの 21 か年計画で、摺上川ダムを水源とする福島地方水道用水供給企業団からの受水に向けた受水施設及び送・配水施設の整備を行い、供給体系の確立を図るとともに未給水区域解消のための給水区域の拡張と、組合営簡易水道事業等との統合整備に努め、市民皆水道に向けた施設整備を目標として現在第 8 次拡張事業が行われています。

基本計画

名 称	計 画 給 水 人 口	計 画 一 日 量 最 大 給 水 日 量	計 画 一 人 一 日 量 最 大 給 水 日 量	計 画 目 標 年 次
福島市上水道事業	282,840人	110,430m ³	390ℓ	平成30年度
福島市土湯簡易水道事業	550人	750m ³	1,364ℓ	
福島市高湯簡易水道事業	500人	1,000m ³	2,000ℓ (一般住民 450ℓ)	
計	283,890人	112,180m ³		

※基本計画につきましては、認可の内容を記載しております。

福島市上水道施設概要図

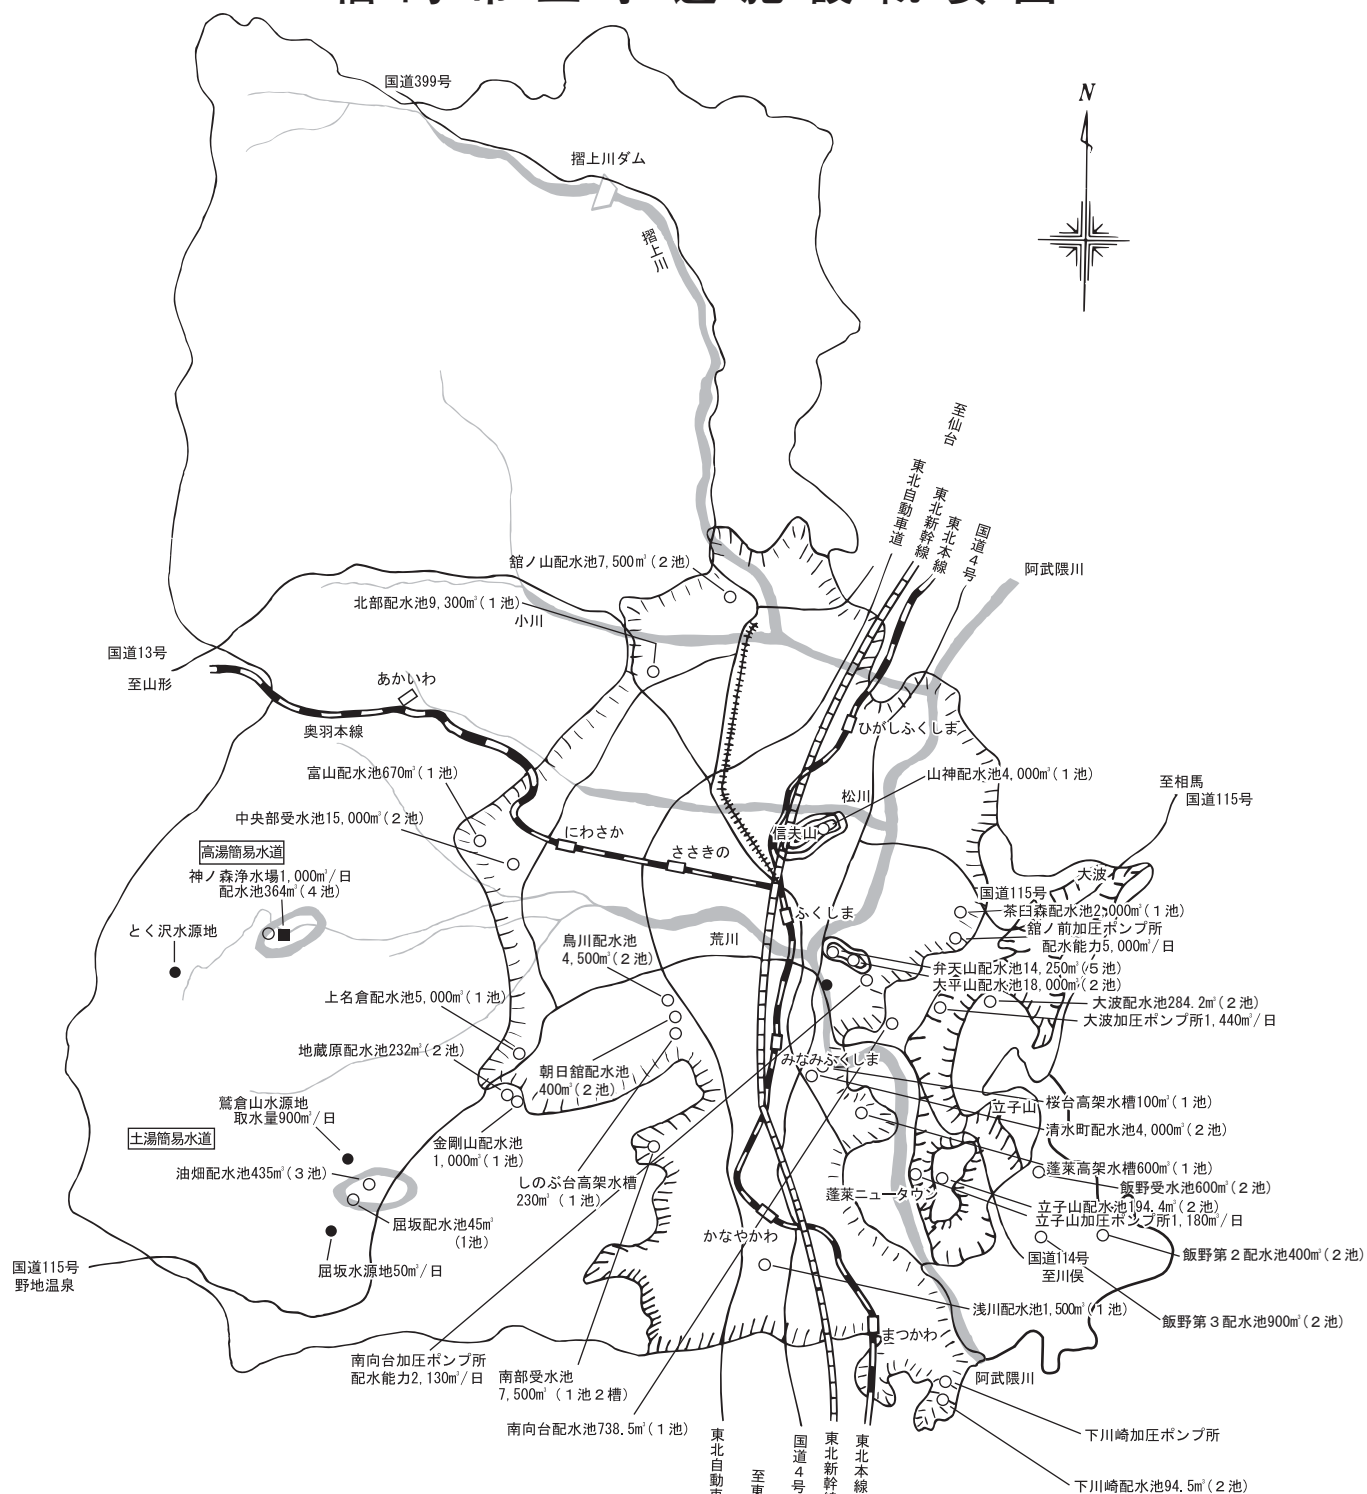

水質検査の状況について

福島市水道局の水質検査の状況は次のとおりです。

なお、水質検査業務は、福島地方水道用水供給企業団との『共同水質検査体制』により実施し、水質検査の大部分を同企業団へ委託して実施しています。

検 査 項 目		検 査 目 的	体 制
法定検査	水質基準項目	水道法第4条で規定された項目	企業団へ委託
	水質管理目標設定項目	将来にわたり水道水の安全性を確保するため、水質基準に準じて水道水質管理上留意すべき項目	
	毎日検査	水道水の“色・濁り・消毒の残留効果”	各配水系統末端箇所の市民へ委託
独自検査	クリプトスポリジウム・ジアルジア試験	原水及び水道水中の病原性微生物の有無の確認	厚生労働大臣登録機関へ委託
	水源調査項目	水源における各種調査	企業団へ委託

その他、各浄水場及び配水池では、水質計器により24時間連続的に監視しています。

平成21年度 水質検査項目一覧

I. 水質基準項目

区 分	番号	検 査 項 目	基 準 値	検 査 方 法
病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	標準寒天培地法
	2	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法
重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下	ICP-MS法
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	還元気化-原子吸光光度法
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	ICP-MS法
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	ICP-MS法
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	ICP-MS法
	8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	ICP-MS法
無機物質	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	イオンクロマトグラフィーポストカラム吸光光度法
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
	11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
	12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	ICP-MS法
一般有機化学物質	13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	HS-GC-MS法
	14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	HS-GC-MS法
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	HS-GC-MS法
	16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	HS-GC-MS法
	17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	HS-GC-MS法
	18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	HS-GC-MS法
	19	ベンゼン	0.01mg/L以下	HS-GC-MS法
消毒副生成物	20	塩素酸	0.6mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
	21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法
	22	クロロホルム	0.06mg/L以下	HS-GC-MS法
	23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法
	24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	HS-GC-MS法
	25	臭素酸	0.01mg/L以下	イオンクロマトグラフィーポストカラム吸光光度法
	26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	HS-GC-MS法
	27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法
	28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	HS-GC-MS法
	29	ブロモホルム	0.09mg/L以下	HS-GC-MS法
	30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法
着 色	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	ICP-MS法
	32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	ICP-MS法
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	ICP-MS法
	34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	ICP-MS法
味 覚	35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)
着 色	36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	ICP-MS法
味 覚	37	塩化物イオン	200mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
	38	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)
	39	蒸発残留物	500mg/L以下	重量法
発 泡	40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
臭 気	41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	PT-GC-MS法
	42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	PT-GC-MS法
発 泡	43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	固相抽出-吸光光度法
臭 気	44	フェノール類	0.005mg/L以下	固相抽出-誘導体化-GC-MS法
味 覚	45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	全有機炭素計測定法
基礎的性状	46	pH値	5.8以上～8.6以下	ガラス電極法
	47	味	異常でないこと	官能法
	48	臭気	異常でないこと	官能法
	49	色度	5度以下	透過光測定法
	50	濁度	2度以下	積分球式光電光度法


Ⅱ．水質管理目標設定項目

区 分	番号	検 査 項 目	目 標 値	検 査 方 法
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L	ICP-MS法
	2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L(暫定)	ICP-MS法
	3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L(暫定)	ICP-MS法
	4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L(暫定)	イオンクロマトグラフ法
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L	HS-GC-MS法
	7	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L	HS-GC-MS法
	8	トルエン	0.2mg/L	HS-GC-MS法
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/L	溶媒抽出-GC-MS法
消毒副生成物	10	亜塩素酸	0.6mg/L	二酸化塩素を使用していないので省略
消毒剤	12	二酸化塩素	0.6mg/L	
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	0.04mg/L(暫定)	溶媒抽出-GC-MS法
	14	抱水クロラール	0.03mg/L(暫定)	溶媒抽出-GC-MS法
農 薬	15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	水源周辺を考慮し、汚染の可能性が低いので省略
臭 気	16	残留塩素	1mg/L	ジエチル-p-フェニレンジアミン法
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	イオンクロマトグラフ法
	18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L	ICP-MS法
	19	遊離炭酸	20mg/L	滴定法
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L	HS-GC-MS法
一般有機化学物質	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L	HS-GC-MS法
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L	滴定法
臭 気	23	臭気強度(TON)	3	官能法
味 覚	24	蒸発残留物	30～200mg/L	重量法
基礎的性状	25	濁度	1度	積分球式光電光度法
腐 食	26	pH値	7.5程度	ガラス電極法
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	計算法
細 菌	28	従属栄養細菌	2,000個/mL(暫定)	R2A寒天培地法
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L	HS-GC-MS法
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L	ICP-MS法

Ⅲ. その他の項目

区 分	番号	試 験 項 目	試 験 方 法
水源調査	1	総窒素	紫外線吸光光度法（JIS K0102 45.2）
	2	総リン	高圧加熱法（JIS K0102 46.3）
	3	浸食性遊離炭酸	侵食性遊離炭酸の算出法
	4	生物化学的酸素要求量(BOD)	ウインクラーク法（JIS K0102 21）
	5	紫外線吸光度(UV-E260)	吸光光度法（上水試験方法(2001年度版) IV-1.21.2）
	6	化学的酸素要求量(COD)	過マンガン酸カリウム滴定法（JIS K0102 17）
	7	浮遊物質(SS)	ろ過法（環境庁告示 付表8）
指標菌	8	大腸菌(最確数)	特定基質酵素培地法
	9	嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良培地法、メンブランフィルター法
耐塩素性 病原生物	10	クリプトスポリジウム	濃縮操作 分離・精製操作 染色操作 メンブランフィルター、吸引ろ過、アセトン溶解法 密度勾配遠沈法(浮遊法) 直接蛍光抗体染色法
	11	ジアルジア	
基礎的性状	12	電気伝導率	電極法（上水試験方法(2001年度版) IV-1.10.2）

現況水系概要図 (平成22年3月)

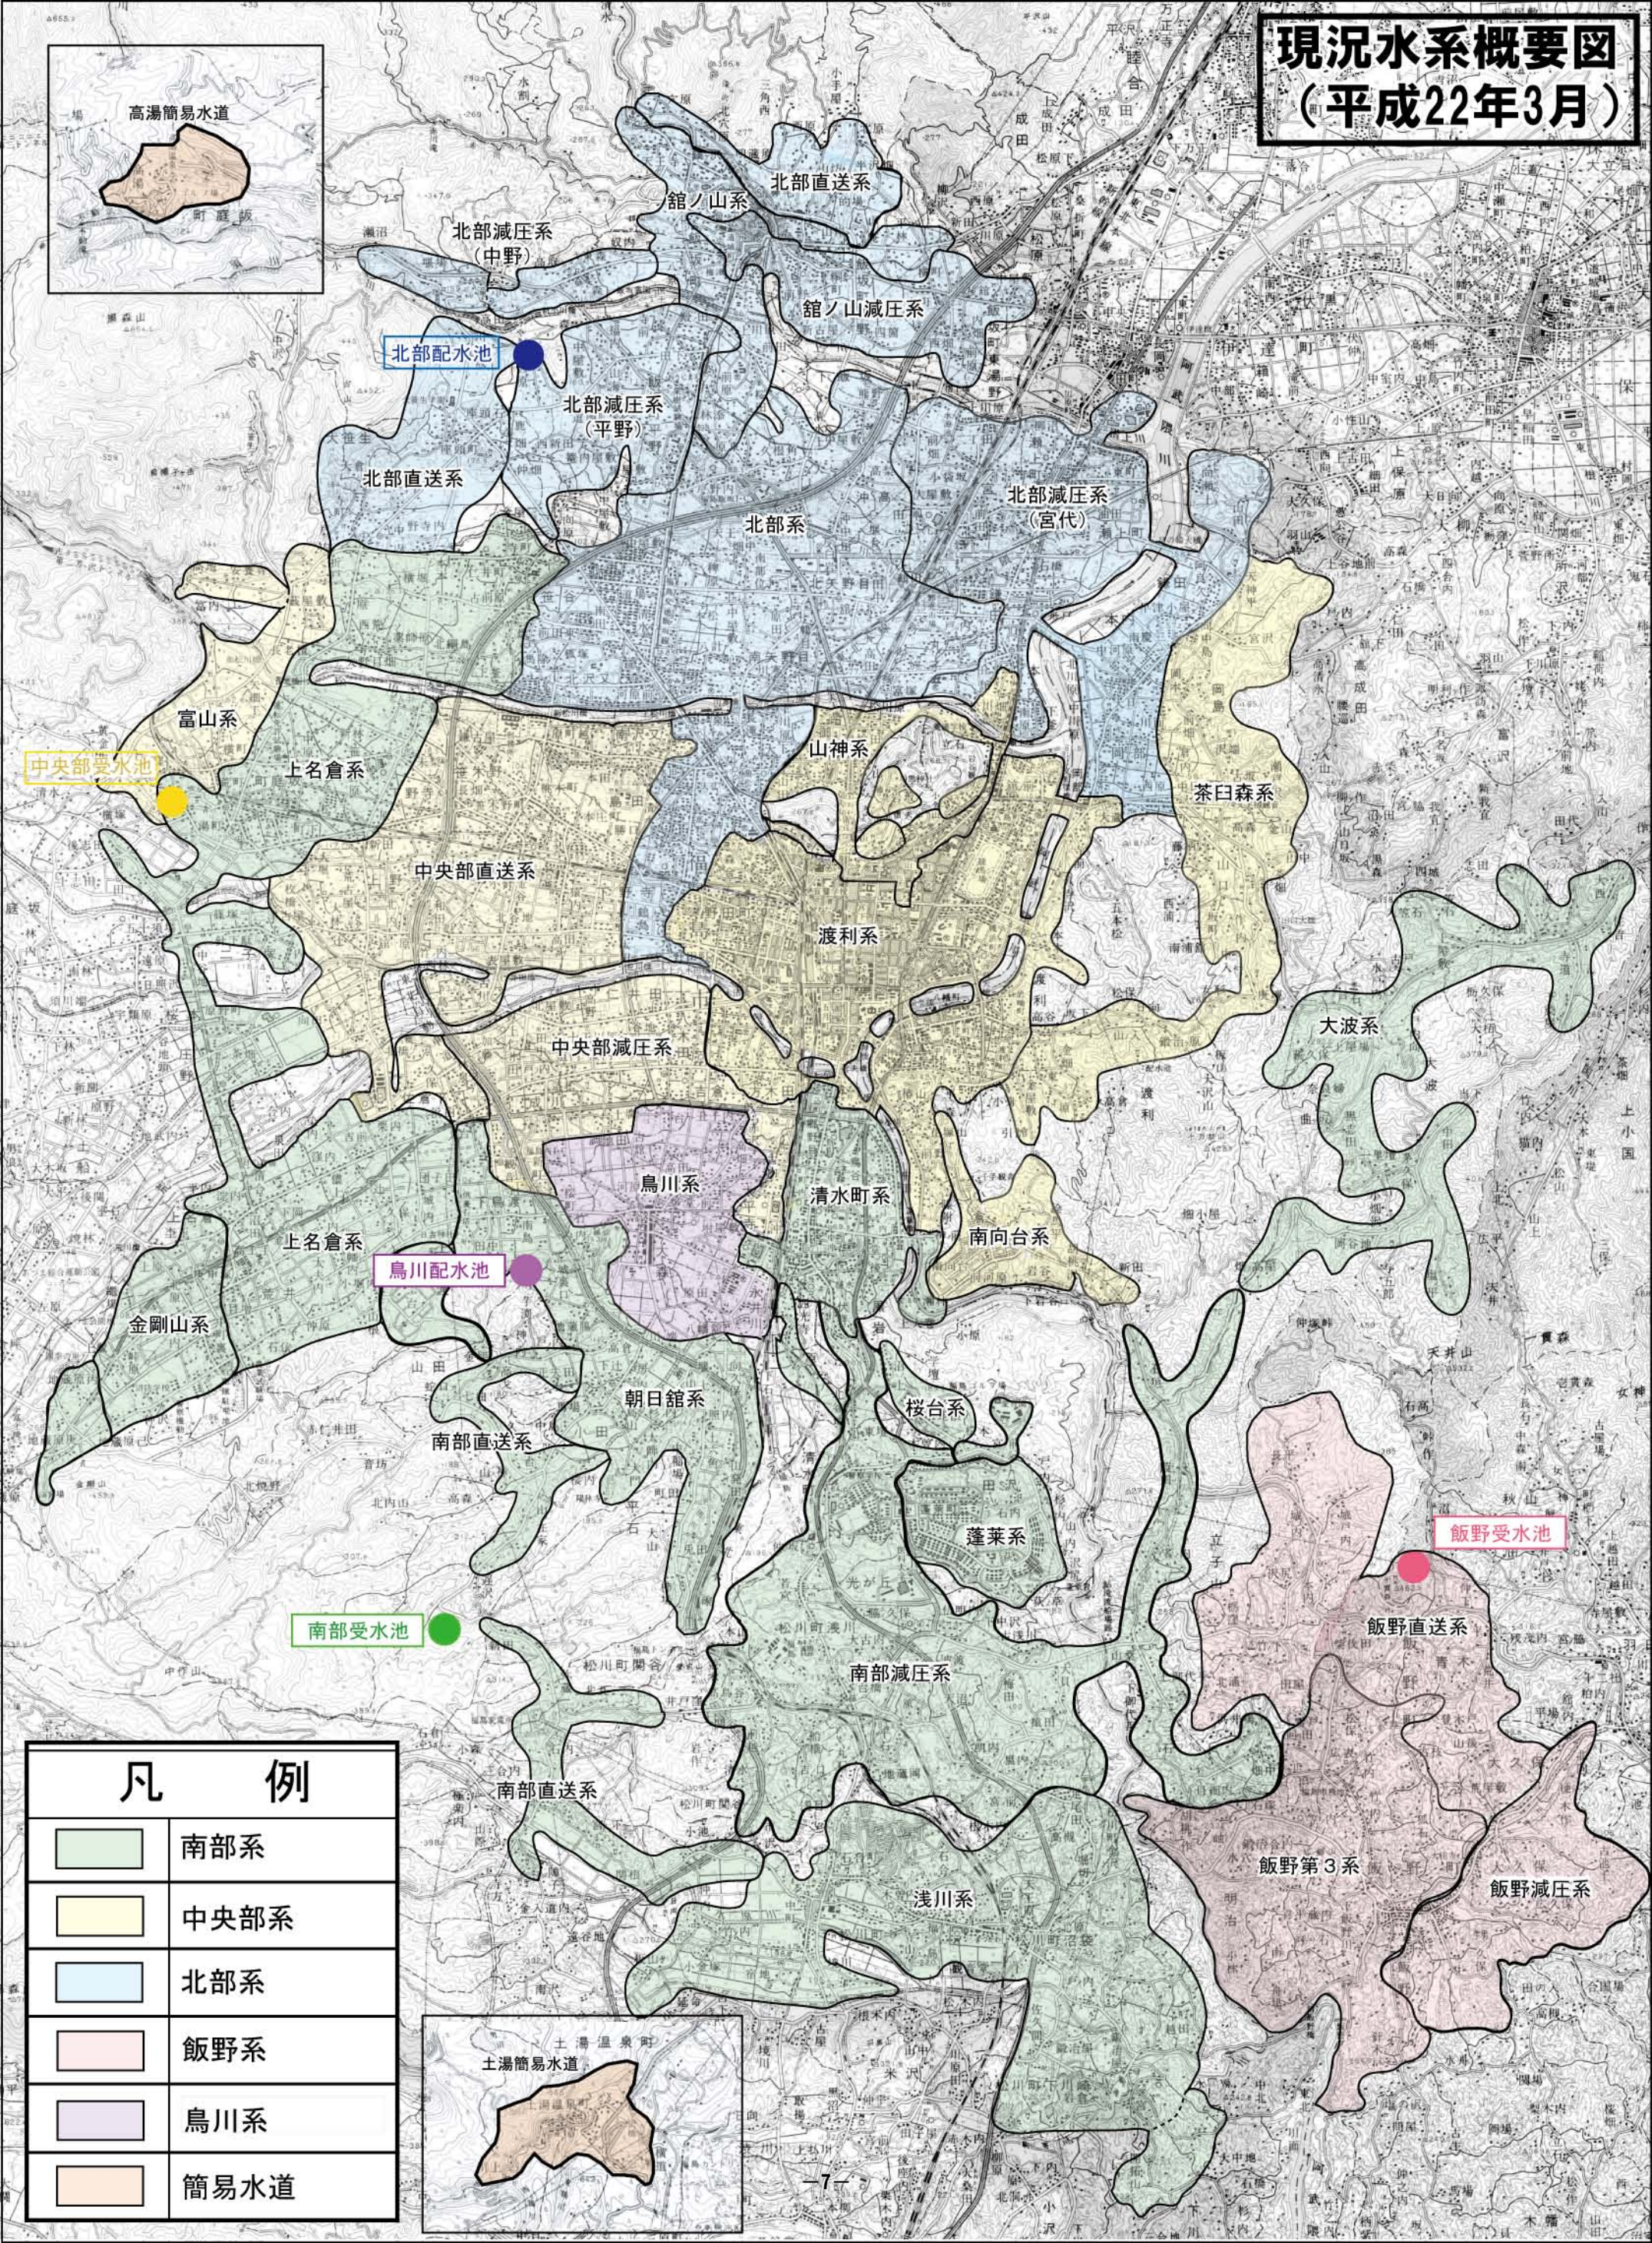

中央部受水池

北部配水池

鳥川配水池

南部受水池

飯野受水池

凡 例	
	南部系
	中央部系
	北部系
	飯野系
	鳥川系
	簡易水道



平成21年度 採水地点一覧

○水質基準項目，水質管理目標設定項目

番 号	水 系 名	方 部 名	採 水 個 所	住 所	配水系統（総括ブロック/水運用ブロック）
1	摺 上 川 ダ ム (企業団浄水)	野田町	三河台学習センター 給水栓	野田町7丁目	弁天山配水池
2		岡部	個人宅 給水栓	岡部字岡部	大平山配水池
3		岡島	個人宅 給水栓	岡島字鹿野	茶臼森配水池
4		御山	個人宅 給水栓	御山字一本木	山神配水池
5		渡利中山	個人宅 給水栓	渡利字藪下	南向台配水池/絵馬平配水槽
6		岡部	個人宅 給水栓	岡部字高畑	北部配水池
7		東湯野	個人宅 給水栓	飯坂町東湯野字水口	舘ノ山配水池
8		平野	個人宅 給水栓	飯坂町平野字向原	北部直送
9		大森	個人宅 給水栓	大森字下原田	中央部受水池
10		大笹生	個人宅 給水栓	大笹生字上河原	富山配水池
11		水原	個人宅 給水栓	松川町水原字熊野堂	南部受水池
12		下川崎	個人宅 給水栓	松川町下川崎字発田	浅川/下川崎配水池
13		郷野目	南消防署 杉妻出張所 給水栓	郷野目字東	清水町配水池
14		大笹生	個人宅 給水栓	大笹生字中ノ内	上名倉配水池
15		荒井	個人宅 給水栓	荒井字北峠原	金剛山/地藏原配水池
16		平石	個人宅 給水栓	平石字大山	朝日舘配水池
17		立子山	個人宅 給水栓	立子山字折戸	立子山配水池 (H21年11月より飯野受水池系に変更)
18		大波	個人宅 給水栓	大波字星ノ宮	大波配水池
19		西宮平	個人宅 給水栓	飯野町西宮平	飯野第2配水池 (H21年11月より飯野受水池減圧系に変更)
20		明治	個人宅 給水栓	飯野町明治	飯野第3配水池
21		青木	個人宅 給水栓	飯野町青木	飯野受水池/千貫森配水池
原水-1	横 塚 水 源	横塚第1	横塚水源地 第1湧水井	荒井字横塚	
水源-1	鷲 倉 山 水 源	鷲倉山第1	鷲倉山水源地 第1湧水井	土湯温泉町字鷲倉山	
水源-2		鷲倉山第2	鷲倉山水源地 第2湧水井	土湯温泉町字鷲倉山	
原水-2		湧水井	油畑配水池 着水井	土湯温泉町字油畑	
22		土湯	個人宅 給水栓	土湯温泉町字悪戸尻	油畑/屈坂配水池
原水-3	屈 坂 水 源	湧水井	屈坂水源地 湧水井	土湯温泉町字屈坂	
水源-3	神 ノ 森 水 源	取水口	神ノ森水源地 取水口	町庭坂字神ノ森	
原水-4		とく沢	神ノ森浄水場 着水井	町庭坂字神ノ森	
23		高湯	個人宅 給水栓	町庭坂字高湯	神ノ森浄水場 配水池

※番号の左側クリックで水質基準項目、右側クリックで水質管理目標設定項目の該当ページにジャンプします。

毎 日 検 査 測 定 個 所

番号	水源系	配水系統	所 在 地	備考
1	企 業 団 受 水 (中 央 部 系)	中央部受水池→鳥川配水池	福島市大森字下原田	水系切替により、H22. 3. 25より 鳥川配水池系に変更
2		弁天山配水池	〃 野田町7丁目	
3		大平山配水池	〃 山口字宮脇	
4		茶臼森配水池	〃 岡島字鹿野	
5		山神配水池	〃 御山字仲ノ町	
6		南向台/絵馬平配水槽	〃 渡利字藪下	
7		富山/高林高架水槽	〃 大笹生字茶畑	
8	企 業 団 受 水 (北 部 系)	北部直送	〃 大笹生字中村	
9		北部減圧	〃 飯坂町平野字向原	
10		栃窪配水池	〃 飯坂町中野字瀬沼	
11		北部配水池	〃 岡部字高畑	
12		舘ノ山配水池	〃 飯坂町東湯野字水口	
13	企 業 団 受 水 (南 部 系)	南部受水池減圧	〃 立子山字畑中	
14		南部受水池直送	〃 松川町水原字熊野堂	
15		金剛山/地藏原配水池	〃 荒井字北峠原	
16		上名倉配水池	〃 大笹生字中ノ内	
17		朝日舘配水池	〃 平石字大山	
18		浅川/下川崎配水池	〃 松川町下川崎字発田	
19		立子山配水池→飯野受水池	〃 立子山字長平	水系切替により、H21. 11. 19日より 飯野町受水池系に変更
20		大波配水池	〃 大波字星ノ宮	
21		清水町配水池	〃 郷野目字金込町	
22	企 業 団 受 水 (飯 野 町 系)	飯野第2配水池→飯野受水池減圧	〃 飯野町字西宮平	水系切替により、H21. 11. 9より 飯野受水池減圧系に変更
23		第3配水池	〃 飯野町明治字案道内	
24		千貫森配水池系	〃 飯野町青木字上日ノ倉	
25	鷲 倉 山 水 源	油畑/屈坂配水池	〃 土湯温泉町字悪戸尻	
26	神 ノ 森 水 源	神ノ森浄水場配水池	〃 町庭坂字高湯	

以下、変更、追加地点

番号	水源系	配水系統	所 在 地	備考
27	企 業 団 受 水 (中 央 部 系)	中央部受水池	〃 大森字赤沢	水系切替により、3/25より調査開始

※番号クリックで該当ページにジャンプします。

水 質 基 準 項 目

基 準 項 目 企業団受水 ： 弁天山配水池系 給水栓(野田町)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月7日	5月12日	6月15日	7月13日	8月19日	9月14日	10月13日	11月16日	12月15日	1月18日	2月15日	3月9日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/晴	晴/曇	曇/晴	曇/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	19.0	20.0	25.0	24.0	24.0	26.0	18.0	12.2	7.2	5.7	6.2	4.0	26.0	4.0	15.9	—
	水	温 ℃	12	10.5	19.0	18.0	21.0	24.0	20.0	18.5	8.2	10.0	5.5	5.0	7.5	24.0	5.0	13.9	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.07			0.06			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	6	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0059			0.0057			0.0074			0.0070			0.0074	0.0057	0.0065	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.004			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0009			0.0007			0.0012			0.0008			0.0012	0.0007	0.0009	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0096			0.0089			0.0122			0.0106			0.0122	0.0089	0.0103	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0028			0.0025			0.0036			0.0028			0.0036	0.0025	0.0029	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.001			0.001			0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	0.02			0.01			0.01			0.01			0.02	0.01	0.01	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			0.01			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.3			5.2			5.2			5.5			5.5	5.2	5.3	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	7.0	6.6	6.9	6.7	7.2	6.4	6.4	7.3	7.8	7.6	7.7	7.0	7.8	6.4	7.1	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	19			16			19			19			19	16	18	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	42			43			40			48			48	40	43	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	7.1	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	68	61	61	61	64	63	66	68	69	68	69	72	72	61	66	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 大平山配水池系 給水栓(岡部)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月13日	5月20日	6月9日	7月7日	8月17日	9月15日	10月6日	11月4日	12月1日	1月6日	2月8日	3月8日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/曇	晴/曇	曇/曇	晴/晴	晴/曇	雪/晴	晴/晴	曇/晴	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	16.0	26.0	26.0	27.5	26.0	19.0	18.0	11.0	9.2	3.2	1.5	9.5	27.5	1.5	16.1	—
	水	温 ℃	12	9.0	15.0	15.5	17.0	23.0	19.0	18.0	12.5	10.0	6.0	3.2	7.0	23.0	3.2	12.9	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.05			0.06			0.07			0.07	0.05	0.06	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	4	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0061			0.0070			0.0069			0.0088			0.0088	0.0061	0.0072	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.005			0.005			0.004			0.004			0.005	0.004	0.005	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0008			0.0008			0.0011			0.0009			0.0011	0.0008	0.0009	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0097			0.0108			0.0113			0.0131			0.0131	0.0097	0.0112	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0028			0.0030			0.0033			0.0034			0.0034	0.0028	0.0031	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			0.01			0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.3			5.3			5.2			5.5			5.5	5.2	5.3	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.9	6.5	6.9	7.0	7.8	6.3	6.6	6.9	7.4	7.3	7.4	7.4	7.8	6.3	7.0	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	19			17			20			19			20	17	19	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	51			44			51			50			51	44	49	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	67	62	63	63	66	64	66	69	71	70	70	73	73	62	67	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<0.000」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 茶臼森配水池系 給水栓(岡島)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月13日	5月20日	6月9日	7月7日	8月17日	9月15日	10月6日	11月4日	12月1日	1月6日	2月8日	3月8日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/晴	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/曇	晴/曇	曇/曇	晴/晴	晴/曇	雪/晴	晴/晴	曇/曇	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	20.0	26.0	25.0	30.5	27.0	20.0	20.0	12.0	8.5	5.0	2.0	5.0	30.5	2.0	16.8	—
	水	温 ℃	12	12.5	17.5	19.0	22.0	25.0	21.0	19.0	13.0	11.0	5.8	4.5	7.0	25.0	4.5	14.8	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.05			0.07			0.07	0.05	0.06	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	6	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0072			0.0084			0.0083			0.0101			0.0101	0.0072	0.0085	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.005			0.003			0.002			< 0.002			0.005	< 0.002	0.003	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0010			0.0009			0.0012			0.0010			0.0012	0.0009	0.0010	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0114			0.0128			0.0134			0.0151			0.0151	0.0114	0.0132	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0032			0.0035			0.0039			0.0040			0.0040	0.0032	0.0037	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.001			0.002			< 0.001			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	0.01			0.01			0.01			0.02			0.02	0.01	0.01	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			0.01			0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.3			5.4			5.2			5.5			5.5	5.2	5.4	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.9	6.6	6.9	7.1	7.7	6.3	6.5	6.9	7.4	7.2	7.5	7.4	7.7	6.3	7.0	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	19			16			18			19			19	16	18	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	49			44			48			49			49	44	48	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	66	62	62	62	64	63	63	68	69	69	70	71	71	62	66	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 山神配水池系 給水栓(御山)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月7日	5月12日	6月15日	7月13日	8月19日	9月14日	10月13日	11月16日	12月15日	1月18日	2月15日	3月9日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/晴	晴/曇	曇/晴	曇/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	17.0	21.0	26.0	25.0	26.0	25.0	18.0	12.5	7.0	3.8	7.2	4.0	26.0	3.8	16.0	—
	水	温 ℃	12	9.5	16.0	18.0	18.5	20.0	20.0	16.0	13.0	10.0	7.0	6.0	7.5	20.0	6.0	13.5	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.07			0.06			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	6	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0060			0.0065			0.0086			0.0074			0.0086	0.0060	0.0071	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.004			0.003			0.003			0.003			0.004	0.003	0.003	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0009			0.0008			0.0014			0.0009			0.0014	0.0008	0.0010	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0098			0.0101			0.0141			0.0113			0.0141	0.0098	0.0113	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0029			0.0028			0.0041			0.0030			0.0041	0.0028	0.0032	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			0.001			0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.3			5.2			5.2			5.5			5.5	5.2	5.3	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.9	6.6	6.9	6.7	7.3	6.4	6.5	7.3	7.8	7.7	7.6	7.0	7.8	6.4	7.1	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	19			17			20			20			20	17	19	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	42			42			44			48			48	42	44	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	66	62	63	63	66	65	68	70	70	69	70	72	72	62	67	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 南向台配水池 ／ 絵馬平配水槽系 給水栓(渡利中山)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月7日	5月12日	6月15日	7月13日	8月19日	9月14日	10月13日	11月16日	12月15日	1月18日	2月15日	3月9日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/晴	晴/曇	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	—	—	—	—
	気 温	℃	12	19.0	21.0	27.0	26.5	28.5	25.0	22.5	14.0	9.2	8.5	7.8	5.5	28.5	5.5	17.9	—
	水 温	℃	12	9.0	17.0	20.0	21.5	24.0	22.0	19.0	14.0	12.0	4.0	6.0	7.2	24.0	4.0	14.6	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
重金属	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	12	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
無機物質	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.06			0.07			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
一般有機化学物質	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
消毒副生成物	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	20 塩素酸	mg/L	6	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0079			0.0105			0.0104			0.0089			0.0105	0.0079	0.0094	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.004			0.002			< 0.002			< 0.002			0.004	< 0.002	0.002	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0011			0.0012			0.0016			0.0010			0.0016	0.0010	0.0012	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0126			0.0158			0.0171			0.0134			0.0171	0.0126	0.0147	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0036			0.0041			0.0051			0.0035			0.0051	0.0035	0.0041	0.03mg/L以下
着 色	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.001			0.002			0.001			< 0.001			0.002	< 0.001	0.001	0.08mg/L以下
	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			0.02			< 0.01			< 0.01			0.02	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
味 覚	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	0.01			< 0.01			0.01			0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			0.01			0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.3			5.2			5.2			5.5			5.5	5.2	5.3	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	7.0	6.7	7.0	6.7	7.3	6.5	6.4	7.4	7.7	7.9	7.7	7.0	7.9	6.4	7.1	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	20			19			20			20			20	19	20	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	44			44			44			48			48	44	45	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的性状	46 pH値	—	12	7.5	7.5	7.8	8.4	7.9	8.2	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	8.4	7.1	7.6	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	68	64	66	67	69	70	68	70	71	71	71	73	73	64	69	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 北部配水池系 給水栓(岡部)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月13日	5月20日	6月9日	7月7日	8月17日	9月15日	10月6日	11月4日	12月1日	1月6日	2月8日	3月8日	最大値	最小値	平均値	水質基準	
	天 候 (前日/当日)		—	晴/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/曇	晴/曇	曇/曇	晴/晴	晴/晴	雪/晴	晴/晴	曇/晴	—	—	—	—	
	気	温 ℃	12	17.0	27.0	27.0	27.5	26.0	20.0	19.0	11.0	9.5	4.5	1.5	6.8	27.5	1.5	16.4	—	
	水	温 ℃	12	11.0	15.0	15.0	17.0	22.0	21.0	18.0	14.5	11.5	7.8	6.0	7.0	22.0	6.0	13.8	—	
	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上	
病原生物	1	一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	
	2	大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12 検出されないこと	
重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005		< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	8	六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下	
無機物質	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3		0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下	
	11	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.06		0.07			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下	
	12	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下	
一般有機化学物質	13	四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下	
	14	1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下	
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下	
	16	ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下	
	17	テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下	
	18	トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下	
	19	ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下	
消毒副生成物	20	塩素酸	mg/L	4	< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下	
	21	クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下	
	22	クロロホルム	mg/L	4	0.0064			0.0061			0.0068		0.0091			0.0091	0.0061	0.0071	0.06mg/L以下	
	23	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.004			0.004			0.003		0.003			0.004	0.003	0.004	0.04mg/L以下	
	24	ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0008			0.0008			0.0012		0.0010			0.0012	0.0008	0.0010	0.1mg/L以下	
	25	臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	26	総トリハロメタン	mg/L	4	0.0101			0.0096			0.0114		0.0137			0.0137	0.0096	0.0112	0.1mg/L以下	
	27	トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下	
	28	ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0029			0.0027			0.0034		0.0036			0.0036	0.0027	0.0032	0.03mg/L以下	
	29	ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下	
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			0.001			< 0.001		< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下	
着 色	31	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下	
	32	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下	
	33	鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下	
	34	銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下	
味 覚	35	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.4			5.3			5.2		5.5			5.5	5.2	5.4	200mg/L以下	
着 色	36	マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下	
味 覚	37	塩化物イオン	mg/L	12	7.0	6.6	6.9	7.0	7.7	6.3	6.6	6.9	7.4	7.4	7.4	7.7	6.3	7.1	200mg/L以下	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	19			17			20		20			20	17	19	300mg/L以下	
	39	蒸発残留物	mg/L	4	52			44			50		50			52	44	49	500mg/L以下	
発 泡	40	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下	
臭 気	41	ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下	
	42	2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下	
発 泡	43	非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下	
臭 気	44	フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下	
味 覚	45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	3mg/L以下	
基礎的性状	46	pH値	—	12	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.2	7.3	7.3	7.3	7.0	5.8以上～8.6以下	
	47	味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと	
	48	臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと	
	49	色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下	
	50	濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下	
その他	電気伝導率		μ s/cm	12	68	65	63	63	67	65	67	70	72	71	71	73	73	63	68	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 館ノ山配水池系 給水栓(東湯野)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月13日	5月20日	6月9日	7月7日	8月17日	9月15日	10月6日	11月4日	12月1日	1月6日	2月8日	3月8日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/晴	晴/晴	曇/晴	曇/晴	晴/曇	晴/曇	曇/曇	晴/晴	晴/晴	雪/晴	晴/晴	曇/曇	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	23.0	26.5	26.0	30.5	26.0	20.0	20.0	14.0	9.5	9.2	6.5	7.5	30.5	6.5	18.2	—
	水	温 ℃	12	12.0	16.5	18.0	21.0	23.0	22.0	20.0	16.0	12.8	8.0	6.8	7.2	23.0	6.8	15.3	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.06			0.07			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	6	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0075			0.0080			0.0077			0.0092			0.0092	0.0075	0.0081	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.003			0.002			< 0.002			< 0.002			0.003	< 0.002	< 0.002	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0010			0.0009			0.0013			0.0009			0.0013	0.0009	0.0010	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0119			0.0123			0.0128			0.0136			0.0136	0.0119	0.0127	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0034			0.0034			0.0038			0.0035			0.0038	0.0034	0.0035	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	0.02			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.3			5.3			5.2			5.6			5.6	5.2	5.4	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.9	6.6	6.9	7.1	7.7	6.3	6.5	7.0	7.4	7.4	7.5	7.4	7.7	6.3	7.1	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	19			17			20			20			20	17	19	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	48			47			50			50			50	47	49	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	67	64	63	63	67	65	67	70	71	71	71	73	73	63	68	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 北部直送系 給水栓(平野)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月13日	5月20日	6月9日	7月7日	8月17日	9月15日	10月6日	11月4日	12月1日	1月6日	2月8日	3月8日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/晴	晴/晴	曇/晴	曇/晴	晴/曇	晴/曇	曇/曇	晴/晴	晴/晴	雪/晴	晴/晴	曇/晴	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	24.0	26.5	28.0	31.5	26.0	20.0	21.0	15.8	13.2	8.0	7.0	10.0	31.5	7.0	19.3	—
	水	温 ℃	12	13.0	17.0	19.0	21.0	24.5	23.0	21.0	16.8	13.0	8.2	6.5	8.0	24.5	6.5	15.9	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.06			0.07			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	4	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0081			0.0104			0.0099			0.0108			0.0108	0.0081	0.0098	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.005			0.002			< 0.002			< 0.002			0.005	< 0.002	< 0.002	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0010			0.0011			0.0015			0.0011			0.0015	0.0010	0.0012	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0127			0.0157			0.0161			0.0162			0.0162	0.0127	0.0152	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0036			0.0042			0.0047			0.0043			0.0047	0.0036	0.0042	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.001			0.002			< 0.001			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.01			0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	0.03			0.01			0.01			0.01			0.03	0.01	0.02	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.3			5.4			5.2			5.5			5.5	5.2	5.4	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.9	6.6	6.9	7.2	7.7	6.3	6.5	7.0	7.5	7.4	7.5	7.4	7.7	6.3	7.1	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	20			19			21			21			21	19	20	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	54			47			50			50			54	47	50	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.6	7.7	7.7	7.6	7.8	7.7	7.6	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.8	7.3	7.6	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	68	65	66	66	69	68	68	73	73	72	72	73	73	65	69	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 中央部受水池系 給水栓(大森)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月20日	5月19日	6月16日	7月6日	8月10日	9月2日	10月5日	11月10日	12月2日	1月5日	2月9日	3月2日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/晴	雨/雨	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/曇	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	17.0	26.5	22.0	28.0	23.0	23.0	23.0	17.0	11.5	7.5	5.5	1.5	28.0	1.5	17.1	—
	水	温 ℃	12	11.0	13.5	17.0	15.0	20.0	16.0	14.0	11.0	9.8	6.0	4.8	5.0	20.0	4.8	11.9	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.06			0.07			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	4	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0057			0.0054			0.0061			0.0071			0.0071	0.0054	0.0061	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.003			0.004			0.004			0.004			0.004	0.003	0.004	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0009			0.0008			0.0011			0.0008			0.0011	0.0008	0.0009	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0093			0.0087			0.0103			0.0107			0.0107	0.0087	0.0098	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0027			0.0025			0.0031			0.0028			0.0031	0.0025	0.0028	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.2			5.4			5.2			6.0			6.0	5.2	5.5	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.8	6.6	6.7	7.1	6.9	6.6	6.6	6.9	7.2	7.7	6.8	7.0	7.7	6.6	6.9	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	17			16			19			21			21	16	18	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	47			46			52			49			52	46	49	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.3	7.2	7.3	7.3	6.9	7.1	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	62	62	61	61	62	63	65	67	69	69	69	72	72	61	65	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 富山配水池系 給水栓(大笹生)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月13日	5月20日	6月9日	7月7日	8月17日	9月15日	10月6日	11月4日	12月1日	1月6日	2月8日	3月8日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/晴	晴/晴	曇/晴	曇/晴	晴/曇	晴/曇	曇/曇	晴/晴	晴/晴	雪/晴	晴/晴	曇/曇	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	23.0	27.0	26.5	30.5	28.0	22.0	21.0	17.0	16.2	7.0	7.5	5.0	30.5	5.0	19.2	—
	水	温 ℃	12	12.5	18.5	19.0	22.0	25.0	23.0	21.0	15.8	12.0	7.2	6.0	7.5	25.0	6.0	15.8	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.06			0.07			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	4	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0074			0.0087			0.0089			0.0105			0.0105	0.0074	0.0089	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.005			0.004			0.002			0.003			0.005	0.002	0.004	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0009			0.0010			0.0013			0.0011			0.0013	0.0009	0.0011	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0116			0.0137			0.0144			0.0157			0.0157	0.0116	0.0139	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0033			0.0040			0.0042			0.0041			0.0042	0.0033	0.0039	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.3			5.3			5.2			5.6			5.6	5.2	5.4	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.8	6.5	6.9	7.1	7.7	6.3	6.5	6.8	7.5	7.3	7.4	7.4	7.7	6.3	7.0	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	20			19			21			21			21	19	20	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	51			47			52			51			52	47	50	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.6	8.2	8.3	8.0	8.1	8.5	7.6	7.4	7.2	7.4	7.4	7.6	8.5	7.2	7.8	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	67	66	68	66	70	70	69	73	72	72	71	74	74	66	70	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 南部受水池系 給水栓(水原)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月14日	5月18日	6月17日	7月14日	8月18日	9月8日	10月14日	11月17日	12月14日	1月12日	2月16日	3月10日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/曇	雨/晴	晴/曇	曇/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	曇/雨	曇/晴	曇/曇	曇/晴	曇/雪	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	20.0	23.0	23.0	25.0	31.0	28.0	23.0	12.0	9.2	6.2	4.5	2.2	31.0	2.2	17.3	—
	水	温 ℃	12	12.0	15.0	17.0	20.0	23.5	22.0	16.0	12.5	8.5	5.2	3.8	4.0	23.5	3.8	13.3	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
重金属	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.07			0.07			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	4	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0072			0.0069			0.0086			0.0084			0.0086	0.0069	0.0078	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.003			< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.003	< 0.002	< 0.002	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0010			0.0009			0.0014			0.0008			0.0014	0.0008	0.0010	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0116			0.0110			0.0143			0.0124			0.0143	0.0110	0.0123	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0034			0.0032			0.0043			0.0032			0.0043	0.0032	0.0035	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			0.002			< 0.001			0.001			0.002	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	0.03			0.02			0.03			0.04			0.04	0.02	0.03	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			0.01			0.01			< 0.01			0.01	0.01	0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.4			5.3			5.2			5.5			5.5	5.2	5.4	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.9	6.6	6.6	6.7	7.8	6.5	6.4	6.8	8.0	7.3	7.6	7.8	8.0	6.4	7.1	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	19			16			20			19			20	16	19	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	46			41			45			48			48	41	45	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.1	7.3	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	65	63	62	63	67	64	67	69	71	69	70	72	72	62	67	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 浅川 ／ 下川崎配水池系 給水栓(下川崎)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月14日	5月18日	6月17日	7月14日	8月18日	9月8日	10月14日	11月17日	12月14日	1月12日	2月16日	3月10日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/曇	雨/晴	晴/曇	曇/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	曇/雨	曇/晴	曇/曇	曇/晴	曇/雪	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	20.0	21.5	23.0	28.0	29.0	28.0	20.0	12.0	9.2	6.0	5.0	2.0	29.0	2.0	17.0	—
	水	温 ℃	12	13.0	16.0	19.0	22.0	25.0	23.5	18.0	14.0	10.5	6.0	5.0	6.8	25.0	5.0	14.9	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.07			0.07			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	6	< 0.06			0.16	< 0.06	0.06	< 0.06			< 0.06			0.16	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0095			0.0124			0.0120			0.0097			0.0124	0.0095	0.0109	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.004			0.002			0.003			0.003			0.004	0.002	0.003	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0012			0.0013			0.0016			0.0010			0.0016	0.0010	0.0013	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0148			0.0184			0.0190			0.0145			0.0190	0.0145	0.0167	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0041			0.0047			0.0054			0.0038			0.0054	0.0038	0.0045	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			0.002			0.001			< 0.001			0.002	0.001	0.0015	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.3			5.4			5.3			5.6			5.6	5.3	5.4	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.8	6.7	6.8	6.9	8.0	6.6	6.6	6.8	7.8	7.4	7.5	7.6	8.0	6.6	7.1	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	20			18			22			21			22	18	20	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	44			41			46			46			46	41	44	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.8	7.3	7.6	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	67	66	66	67	70	69	71	73	71	72	71	73	73	66	70	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<0.000」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 清水町配水池系 給水栓(郷野目)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月14日	5月18日	6月17日	7月14日	8月18日	9月8日	10月14日	11月17日	12月14日	1月12日	2月16日	3月10日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/曇	雨/晴	晴/曇	曇/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	曇/雨	曇/曇	曇/曇	曇/晴	曇/雨	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	21.0	25.0	21.5	28.5	29.0	27.5	22.0	10.0	10.2	7.5	6.0	6.5	29.0	6.0	17.9	—
	水	温 ℃	12	16.0	17.0	20.0	21.0	22.0	22.5	19.0	15.5	13.5	7.0	9.0	7.8	22.5	7.0	15.9	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
重金属	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.07			0.07			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	4	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0070			0.0057			0.0075			0.0073			0.0075	0.0057	0.0069	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.004			0.003			0.003			0.003			0.004	0.003	0.003	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0010			0.0008			0.0012			0.0008			0.0012	0.0008	0.0010	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0111			0.0091			0.0123			0.0109			0.0123	0.0091	0.0109	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0031			0.0026			0.0036			0.0028			0.0036	0.0026	0.0030	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.4			5.2			5.1			5.5			5.5	5.1	5.3	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.8	6.6	6.5	6.7	7.7	6.4	6.4	6.7	7.8	7.4	7.6	7.7	7.8	6.4	7.0	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	18			16			19			19			19	16	18	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	46			36			40			45			46	36	42	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	66	62	61	62	65	64	66	69	70	69	70	72	72	61	66	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 上名倉配水池系 給水栓(大笹生)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月13日	5月20日	6月9日	7月7日	8月17日	9月15日	10月6日	11月4日	12月1日	1月6日	2月8日	3月8日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/晴	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/曇	晴/曇	曇/曇	晴/晴	晴/晴	雪/晴	晴/晴	曇/曇	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	25.0	28.5	27.0	30.0	26.0	22.0	21.0	17.5	14.5	8.0	7.5	5.0	30.0	5.0	19.3	—
	水	温 ℃	12	11.5	16.0	16.0	19.5	23.0	21.0	19.0	15.0	11.0	7.0	6.0	6.0	23.0	6.0	14.3	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.1mg/L以上
	1	一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2	大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005					< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005					< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2					0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07					0.05			0.07			0.07	0.05	0.06	0.8mg/L以下
	12	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01					< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13	四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14	1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005					< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16	ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17	テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18	トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19	ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20	塩素酸	mg/L	6	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21	クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22	クロロホルム	mg/L	4	0.0075			0.0083		0.0084			0.0082			0.0084	0.0075	0.0081	0.06mg/L以下
	23	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.005			0.002		< 0.002			< 0.002			0.005	< 0.002	< 0.002	0.04mg/L以下
	24	ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0010			0.0010		0.0013			0.0009			0.0013	0.0009	0.0011	0.1mg/L以下
	25	臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26	総トリハロメタン	mg/L	4	0.0119			0.0128		0.0138			0.0124			0.0138	0.0119	0.0127	0.1mg/L以下
	27	トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28	ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0034			0.0035		0.0041			0.0033			0.0041	0.0033	0.0036	0.03mg/L以下
	29	ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.001			0.002		< 0.001			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33	鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			0.01		< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
	34	銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.3			5.3		5.2			5.6			5.6	5.2	5.4	200mg/L以下
着 色	36	マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37	塩化物イオン	mg/L	12	6.9	6.5	6.9	6.9	7.7	6.3	6.4	7.0	7.4	7.4	7.5	7.7	6.3	7.0	200mg/L以下
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	19			17		19			20			20	17	19	300mg/L以下
	39	蒸発残留物	mg/L	4	54			46		53			50			54	46	51	500mg/L以下
発 泡	40	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02		< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41	ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42	2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43	非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44	フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46	pH値	—	12	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	5.8以上～8.6以下
	47	味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48	臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49	色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50	濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他		電気伝導率	μs/cm	12	67	63	63	63	66	65	66	70	71	70	72	72	63	67	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 金剛山 ／ 地蔵原配水池系 給水栓(荒井)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月20日	5月19日	6月16日	7月6日	8月10日	9月2日	10月5日	11月10日	12月2日	1月5日	2月9日	3月2日	最大値	最小値	平均値	水質基準		
	天 候 (前日/当日)		—	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/雨	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/雪	—	—	—	—		
	気	温	℃	12	14.0	26.5	21.5	29.5	21.0	21.0	20.0	16.0	9.0	5.0	5.5	1.0	29.5	1.0	15.8	—	
	水	温	℃	12	12.0	14.0	18.5	18.5	21.0	21.0	19.0	14.8	10.2	7.0	6.0	5.2	21.0	5.2	13.9	—	
	残 留 塩 素		mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上	
病原生物	1	一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	
	2	大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと	
重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005		< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	8	六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下	
無機物質	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3		0.2			0.3	0.2	0.2	0.2	10mg/L以下	
	11	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.06		0.07			0.07	0.06	0.07	0.07	0.8mg/L以下	
	12	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下	
一般有機 化学物質	13	四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下	
	14	1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下	
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下	
	16	ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下	
	17	テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下	
	18	トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下	
	19	ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下	
消毒副 生成物	20	塩素酸	mg/L	6	< 0.06			0.11	< 0.06	< 0.06	< 0.06		< 0.06			0.11	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下	
	21	クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下	
	22	クロロホルム	mg/L	4	0.0101			0.0120			0.0114		0.0122			0.0122	0.0101	0.0114	0.0114	0.06mg/L以下	
	23	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.005			0.003			0.003		0.004			0.005	0.003	0.003	0.004	0.04mg/L以下	
	24	ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0012			0.0013			0.0016		0.0011			0.0016	0.0011	0.0013	0.0013	0.1mg/L以下	
	25	臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	26	総トリハロメタン	mg/L	4	0.0155			0.0179			0.0180		0.0177			0.0180	0.0155	0.0173	0.0173	0.1mg/L以下	
	27	トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下	
	28	ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0042			0.0046			0.0050		0.0044			0.0050	0.0042	0.0046	0.0046	0.03mg/L以下	
	29	ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下	
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			0.002			< 0.001		< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下	
着 色	31	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下	
	32	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			0.01			< 0.01		< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下	
	33	鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下	
	34	銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下	
味 覚	35	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.4			5.4			5.2		6.1			6.1	5.2	5.5	5.5	200mg/L以下	
着 色	36	マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下	
味 覚	37	塩化物イオン	mg/L	12	6.9	6.7	6.7	7.2	7.1	6.6	6.5	7.0	7.3	7.7	7.2	7.1	7.7	6.5	7.0	7.0	200mg/L以下
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	20			19			20		23			23	19	21	21	300mg/L以下	
	39	蒸発残留物	mg/L	4	56			52			52		52			56	52	53	53	500mg/L以下	
発 泡	40	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下	
臭 気	41	ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下	
	42	2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下	
発 泡	43	非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下	
臭 気	44	フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下	
味 覚	45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	3mg/L以下	
基礎的 性状	46	pH値	—	12	7.9	8.1	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.4	7.4	7.8	7.6	7.7	8.1	7.4	7.8	5.8以上～8.6以下	
	47	味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと	
	48	臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと	
	49	色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下	
	50	濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下	
その他	電気伝導率		μ s/cm	12	70	68	66	66	67	68	68	73	74	73	74	74	74	66	70	—	

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 朝日館配水池系 給水栓(平石)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月20日	5月19日	6月16日	7月6日	8月10日	9月2日	10月5日	11月10日	12月2日	1月5日	2月9日	3月2日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/晴	雨/雨	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/曇	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	18.0	27.0	24.5	30.0	22.0	23.0	23.0	19.0	13.5	6.0	8.0	2.0	30.0	2.0	18.0	—
	水	温 ℃	12	15.0	17.5	20.0	22.5	24.0	23.0	21.0	16.0	12.2	6.5	5.0	6.0	24.0	5.0	15.7	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.06			0.07			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	4	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0074			0.0084			0.0087			0.0083			0.0087	0.0074	0.0082	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.004			0.003			< 0.002			0.002			0.004	0.002	0.003	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0010			0.0010			0.0013			0.0009			0.0013	0.0009	0.0011	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0118			0.0130			0.0142			0.0126			0.0142	0.0118	0.0129	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0034			0.0036			0.0042			0.0034			0.0042	0.0034	0.0037	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.2			5.4			5.2			6.0			6.0	5.2	5.5	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.6	6.5	6.6	7.1	7.0	6.5	6.5	6.9	7.2	7.7	7.0	6.9	7.7	6.5	6.9	200mg/L以下
	38 カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	18			17			18			21			21	17	19	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	50			50			51			51			51	50	51	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	64	63	62	61	63	64	63	68	70	70	70	71	71	61	66	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 立子山配水池系／飯野受水池系 給水栓(立子山)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月7日	5月12日	6月15日	7月13日	8月19日	9月14日	10月13日	11月16日	12月15日	1月18日	2月15日	3月9日	最大値	最小値	平均値	水質基準	
	天 候 (前日/当日)		—	晴/晴	晴/曇	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	—	—	—	—	
	気	温 ℃	12	19.5	23.0	27.0	27.0	26.0	27.0	23.0	12.2	8.8	5.7	8.0	4.0	27.0	4.0	17.6	—	
	水	温 ℃	12	9.0	15.0	18.0	20.0	22.0	21.0	18.5	15.0	8.0	5.6	6.2	7.2	22.0	5.6	13.8	—	
	残 留 塩 素		mg/L	12	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.1mg/L以上
病原生物	1	一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2	大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005		< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	12	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003	0.002	< 0.001	< 0.001	0.005	< 0.001	0.002	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2		0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下	
	11	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06		0.07			0.06			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下	
	12	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下	
一般有機 化学物質	13	四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下	
	14	1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下	
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下	
	16	ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下	
	17	テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下	
	18	トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下	
	19	ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下	
消毒副 生成物	20	塩素酸	mg/L	6	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下	
	21	クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22	クロロホルム	mg/L	4	0.0075			0.0084			0.0106			0.0070			0.0106	0.0070	0.0084	0.06mg/L以下
	23	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.004			< 0.002			< 0.002			0.003			0.004	0.003	0.004	0.04mg/L以下
	24	ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0011			0.0010			0.0016			0.0008			0.0016	0.0008	0.0011	0.1mg/L以下
	25	臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26	総トリハロメタン	mg/L	4	0.0121			0.0130			0.0175			0.0107			0.0175	0.0107	0.0133	0.1mg/L以下
	27	トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28	ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0035			0.0036			0.0053			0.0029			0.0053	0.0029	0.0038	0.03mg/L以下
	29	ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.001			0.001			0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33	鉄及びその化合物	mg/L	4	0.01			0.01			0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
	34	銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			0.01			0.02			0.02			0.02	< 0.01	0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.3			5.2		5.2			5.5			5.5	5.2	5.3	200mg/L以下	
着 色	36	マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37	塩化物イオン	mg/L	12	6.9	6.7	6.9	6.7	7.3	6.4	6.4	7.4	8.0	7.5	7.7	6.9	8.0	6.4	7.1	200mg/L以下
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	20			17			21			20			21	17	20	300mg/L以下
	39	蒸発残留物	mg/L	4	42			48			44			50			50	42	46	500mg/L以下
発 泡	40	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41	ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42	2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43	非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44	フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46	pH値	—	12	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.6	7.1	7.4	5.8以上～8.6以下
	47	味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48	臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49	色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50	濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率		μ s/cm	12	68	64	64	64	68	65	69	72	73	71	72	74	74	64	69	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水系切替により、平成21年11月19日より飯野受水池系へ水系変更となりました。

基 準 項 目 企業団受水 ： 大波配水池系 給水栓(大波)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月14日	5月18日	6月17日	7月14日	8月18日	9月8日	10月15日	11月17日	12月14日	1月12日	2月16日	3月10日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/曇	雨/晴	晴/曇	曇/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	曇/曇	曇/晴	曇/雪	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	16.0	20.0	21.0	22.5	27.0	27.0	17.0	10.5	6.5	1.2	0.8	1.5	27.0	0.8	14.3	—
	水	温 ℃	12	12.0	16.5	19.0	21.0	24.5	24.2	18.2	15.0	12.0	7.8	6.0	6.5	24.5	6.0	15.2	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
重金属	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.07			0.07			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	6	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0091			0.0095			0.0095			0.0093			0.0095	0.0091	0.0094	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0011			0.0011			0.0015			0.0010			0.0015	0.0010	0.0012	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0141			0.0145			0.0156			0.0139			0.0156	0.0139	0.0145	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0039			0.0039			0.0046			0.0036			0.0046	0.0036	0.0040	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	0.02			0.02			0.01			0.03			0.03	0.01	0.02	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.3			5.2			5.1			5.5			5.5	5.1	5.3	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.9	6.8	6.6	6.8	7.7	6.5	6.3	6.7	7.8	7.3	7.6	7.8	7.8	6.3	7.1	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	20			19			22			22			22	19	21	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	45			38			49			48			49	38	45	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.8	8.1	8.1	8.1	8.2	7.9	7.3	7.7	8.0	8.1	8.1	8.3	8.3	7.3	8.0	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	69	66	67	67	71	72	71	79	77	74	74	76	79	66	72	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 飯野第2配水池系／飯野受水池系 給水栓(西宮平)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月14日	5月18日	6月17日	7月14日	8月18日	9月8日	10月14日	11月17日	12月14日	1月12日	2月16日	3月10日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/曇	雨/晴	晴/曇	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/晴	曇/曇	曇/晴	曇/雪	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	19.0	21.0	20.5	27.5	28.0	27.0	19.0	11.0	8.0	3.5	3.0	1.5	28.0	1.5	15.8	—
	水	温 ℃	12	13.0	16.5	21.0	22.5	25.5	23.5	17.0	14.0	10.5	5.8	5.0	6.8	25.5	5.0	15.1	—
病原生物	残留塩素	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
重金属	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
無機物質	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.07			0.07			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
一般有機化学物質	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
消毒副生成物	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	20 塩素酸	mg/L	6	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0086			0.0082			0.0101			0.0078			0.0101	0.0078	0.0087	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.005			< 0.002			0.002			0.003			0.005	< 0.002	0.0033	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0011			0.0010			0.0014			0.0008			0.0014	0.0008	0.0011	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0134			0.0127			0.0162			0.0116			0.0162	0.0116	0.0135	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0037			0.0035			0.0047			0.0030			0.0047	0.0030	0.0037	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
着 色	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			0.002			0.001			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			0.01			0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
味 覚	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.3			5.2			5.3			5.5			5.5	5.2	5.3	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.8	6.7	6.6	6.7	7.8	6.5	6.5	7.1	8.0	7.4	7.7	7.8	8.0	6.5	7.1	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	20			18			21			21			21	18	20	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	44			42			47			49			49	42	46	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的性状	46 pH値	—	12	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	7.0	7.2	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μ s/cm	12	68	66	66	66	69	68	70	73	73	71	72	74	74	66	70	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水系切替により、平成21年11月9日より飯野受水池系へ水系変更となりました。

基 準 項 目 企業団受水 ： 飯野第3配水池系 給水栓(明治)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月14日	5月18日	6月17日	7月14日	8月18日	9月8日	10月14日	11月17日	12月14日	1月12日	2月16日	3月10日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/曇	雨/晴	晴/曇	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/雨	曇/晴	曇/曇	曇/晴	曇/雪	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	18.0	22.0	21.0	25.5	31.0	28.0	18.5	11.5	8.0	3.5	2.5	3.0	31.0	2.5	16.0	—
	水	温 ℃	12	12.0	15.0	18.0	20.0	22.0	21.0	18.0	16.0	12.5	8.5	7.0	6.8	22.0	6.8	14.7	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.07			0.07			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	6	< 0.06			0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06			< 0.06			0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0089			0.0088			0.0101			0.0087			0.0101	0.0087	0.0091	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.005			0.003			0.003			< 0.002			0.005	0.003	0.0037	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0011			0.0011			0.0015			0.0009			0.0015	0.0009	0.0012	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0139			0.0136			0.0163			0.0129			0.0163	0.0129	0.0142	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0039			0.0037			0.0047			0.0033			0.0047	0.0033	0.0039	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			0.002			0.001			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.01			0.02			0.01			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.3			5.3			5.3			5.5			5.5	5.3	5.4	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.8	6.8	6.6	6.8	7.7	6.5	6.5	6.9	8.0	7.4	7.7	7.8	8.0	6.5	7.1	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	23			21			24			23			24	21	23	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	46			50			50			50			50	46	49	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	8.6	8.0	8.1	8.4	8.5	8.2	7.7	8.3	8.1	7.8	7.8	8.1	8.6	7.7	8.1	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	72	70	70	72	75	73	75	80	78	76	76	78	80	70	75	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 企業団受水 ： 飯野受水池 ／ 千貫森配水池系 給水栓(青木)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月14日	5月18日	6月17日	7月14日	8月18日	9月8日	10月14日	11月17日	12月14日	1月12日	2月16日	3月10日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/曇	雨/晴	晴/曇	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	曇/曇	曇/晴	曇/雪	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	15.0	21.0	21.0	23.0	27.5	28.0	16.5	12.0	7.0	1.5	2.0	1.0	28.0	1.0	14.6	—
	水	温 ℃	12	10.0	14.0	16.0	19.5	21.0	21.0	15.0	13.5	9.5	6.5	3.2	4.5	21.0	3.2	12.8	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
重金属	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	0.2			0.2			0.3			0.2			0.3	0.2	0.2	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.07			0.06			0.07			0.07			0.07	0.06	0.07	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	6	< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0089			0.0091			0.0100			0.0076			0.0100	0.0076	0.0089	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.005			< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.005	< 0.002	< 0.002	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0012			0.0011			0.0014			0.0008			0.0014	0.0008	0.0011	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0141			0.0140			0.0160			0.0114			0.0160	0.0114	0.0139	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0040			0.0038			0.0046			0.0030			0.0046	0.0030	0.0039	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.001			0.002			0.001			< 0.001			0.002	< 0.001	0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	5.4			5.3			5.3			5.5			5.5	5.3	5.4	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	6.9	6.7	6.6	6.7	7.9	6.5	6.6	6.9	8.0	7.4	7.7	7.9	8.0	6.5	7.2	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	20			18			21			20			21	18	20	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	4	44			41			46			48			48	41	45	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.1	7.2	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	68	65	65	65	68	67	69	72	72	70	71	73	73	65	69	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 横塚水源 ： 第1湧水井

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月20日			7月6日			10月5日		12月14日	1月5日			最大値	最小値	平均値
	天 候（前日/当日）		—	晴/曇			曇/曇			晴/晴		曇/曇	晴/曇			—	—	—
	気 温	℃	5	12.5			25.0			16.0		7.0	4.0			25.0	4.0	12.9
	水 温	℃	5	13.0			15.0			17.0		13.0	10.8			17.0	10.8	13.8
	残 留 塩 素	mg/L																
病原生物	1 一般細菌	個/mL	5	1			8			20		0	0			20	0	6
	2 大腸菌	MPN/100mL	5	0			0			0		0	0			—	—	0
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	1						< 0.001							—	—	< 0.001
	4 水銀及びその化合物	mg/L	1						< 0.00005							—	—	< 0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	1						< 0.001							—	—	< 0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	1						< 0.001							—	—	< 0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	1						< 0.001							—	—	< 0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	1						< 0.005							—	—	< 0.005
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	1						< 0.001							—	—	< 0.001
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1						< 0.1							—	—	< 0.1
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	1						< 0.05							—	—	< 0.05
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						< 0.01							—	—	< 0.01
一般有機化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	1						< 0.0002							—	—	< 0.0002
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	1						< 0.005							—	—	< 0.005
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	1						< 0.0002							—	—	< 0.0002
	16 ジクロロメタン	mg/L	1						< 0.0002							—	—	< 0.0002
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	1						< 0.0002							—	—	< 0.0002
	18 トリクロロエチレン	mg/L	1						< 0.0002							—	—	< 0.0002
	19 ベンゼン	mg/L	1						< 0.0002							—	—	< 0.0002
消毒副生成物	20 塩素酸	mg/L	—													—	—	—
	21 クロロ酢酸	mg/L	—													—	—	—
	22 クロロホルム	mg/L	—													—	—	—
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	—													—	—	—
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	—													—	—	—
	25 臭素酸	mg/L	—													—	—	—
	26 総トリハロメタン	mg/L	—													—	—	—
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	—													—	—	—
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	—													—	—	—
	29 ブロモホルム	mg/L	—													—	—	—
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	—													—	—	—
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	1						< 0.01							—	—	< 0.01
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	1						0.01							—	—	0.01
	33 鉄及びその化合物	mg/L	1						< 0.01							—	—	< 0.01
	34 銅及びその化合物	mg/L	1						< 0.01							—	—	< 0.01
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	1						3.2							—	—	3.2
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	1						< 0.001							—	—	< 0.001
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	5	1.5			1.6		1.5			1.7	1.6			1.7	1.5	1.6
	38 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	1						23							—	—	23
	39 蒸発残留物	mg/L	1						66							—	—	66
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	1						< 0.02							—	—	< 0.02
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	1						< 0.000001							—	—	< 0.000001
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	1						< 0.000001							—	—	< 0.000001
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	1						< 0.005							—	—	< 0.005
臭 気	44 フェノール類	mg/L	1						< 0.0005							—	—	< 0.0005
味 覚	45 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	5	< 0.3			< 0.3		< 0.3			< 0.3	< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3
基礎的性状	46 pH値	—	5	8.2			8.0		7.6			8.2	8.1			8.2	7.6	8.0
	47 味	—																
	48 臭気	—	5	異常なし			異常なし		異常なし			異常なし	異常なし			—	—	0/12
	49 色度	度	5	< 1			< 1		< 1			< 1	< 1			< 1	< 1	< 1
	50 濁度	度	5	< 0.1			< 0.1		0.1			< 0.1	< 0.1			0.1	< 0.1	< 0.1
その他	嫌気性芽胞菌	個/100mL	5	0			0		0			0	0			0	0	0

注）分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

2.大腸菌・・・最確数で表記

基 準 項 目 鷺倉山水源 ： 油畑配水池 着水井

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月20日	5月19日	6月16日	7月6日	8月10日	9月2日	10月5日	11月10日	12月2日	1月5日	2月9日	3月2日	最大値	最小値	平均値
	天 候（前日/当日）		—	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/雨	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/雪	晴/曇	曇/雪	—	—	—
	気 温	℃	12	14.0	24.0	20.0	25.0	21.0	21.0	16.0	16.2	9.8	1.5	5.0	-1.0	25.0	-1.0	14.4
	水 温	℃	12	9.5	10.0	12.0	11.0	16.0	11.0	11.0	11.0	10.5	7.0	8.0	9.0	16.0	7.0	10.5
	残 留 塩 素	mg/L																
病原生物	1 一般細菌	個/mL	12	1	0	0	1	77	3	0	0	1	1	3	0	77	0	7
	2 大腸菌	MPN/100mL	12	0	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	4.5	0	0.4
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	2				< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4 水銀及びその化合物	mg/L	2				< 0.00005						< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	2				< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	2				< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	2				< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	2				< 0.005						< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	2				< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2				0.2						0.3			0.3	0.2	0.3
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	2				< 0.05						< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	2				< 0.01						< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
一般有機化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	2				< 0.005						< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	16 ジクロロメタン	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	18 トリクロロエチレン	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	19 ベンゼン	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
消毒副生成物	20 塩素酸	mg/L	—													—	—	—
	21 クロロ酢酸	mg/L	—													—	—	—
	22 クロロホルム	mg/L	—													—	—	—
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	—													—	—	—
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	—													—	—	—
	25 臭素酸	mg/L	—													—	—	—
	26 総トリハロメタン	mg/L	—													—	—	—
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	—													—	—	—
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	—													—	—	—
	29 ブロモホルム	mg/L	—													—	—	—
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	—													—	—	—
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			0.04			< 0.01			< 0.01			0.04	< 0.01	< 0.01
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	2.6			2.8			2.9			3.0			3.0	2.6	2.8
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.4	1.2	1.3
	38 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	2				20						22			22	20	21
	39 蒸発残留物	mg/L	2				61						59			61	59	60
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	2				< 0.02						< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	2				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	2				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	2				< 0.005						< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
臭 気	44 フェノール類	mg/L	2				< 0.0005						< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
味 覚	45 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
基礎的性状	46 pH値	—	12	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0
	47 味	—																
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.3	< 0.1	< 0.1
その他	嫌気性芽胞菌	個/100mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注）分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

2.大腸菌・・・最確数で表記

基 準 項 目 鷺倉山水源：油畑／屈坂配水池系 給水栓(土湯)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月20日	5月19日	6月16日	7月6日	8月10日	9月2日	10月5日	11月10日	12月2日	1月5日	2月9日	3月2日	最大値	最小値	平均値	水質基準	
	天 候 (前日/当日)		—	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/雨	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/雪	晴/曇	曇/雪	—	—	—	—	
	気	温	℃	12	14.5	23.5	21.0	28.0	19.5	22.0	17.0	15.3	9.5	2.8	7.0	0.5	28.0	0.5	15.1	—
	水	温	℃	12	11.0	14.0	16.0	15.5	18.0	17.5	16.5	14.0	12.0	9.5	8.0	7.0	18.0	7.0	13.3	—
	残 留 塩 素		mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
病原生物	1	一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2	大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	2				< 0.001					< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	2				< 0.00005					< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	2				< 0.001					< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	2				< 0.001					< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	2				< 0.001					< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	8	六価クロム化合物	mg/L	2				< 0.005					< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下	
無機物質	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2				0.2					0.3			0.3	0.2	0.3	10mg/L以下	
	11	フッ素及びその化合物	mg/L	2				< 0.05					< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.8mg/L以下	
	12	ホウ素及びその化合物	mg/L	2				< 0.01					< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下	
一般有機化学物質	13	四塩化炭素	mg/L	2				< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下	
	14	1,4-ジオキサン	mg/L	2				< 0.005					< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下	
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下	
	16	ジクロロメタン	mg/L	2				< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下	
	17	テトラクロロエチレン	mg/L	2				< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下	
	18	トリクロロエチレン	mg/L	2				< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下	
	19	ベンゼン	mg/L	2				< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下	
消毒副生成物	20	塩素酸	mg/L	6	< 0.06			0.08	0.08	< 0.06	< 0.06		< 0.06			0.08	< 0.06	< 0.06	0.6mg/L以下	
	21	クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下	
	22	クロロホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.06mg/L以下	
	23	ジクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.04mg/L以下	
	24	ジブロモクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			0.0002		< 0.0002			0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.1mg/L以下	
	25	臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下	
	26	総トリハロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			0.0004		< 0.0002			0.0004	< 0.0002	< 0.0002	0.1mg/L以下	
	27	トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下	
	28	ブロモジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			0.0002		< 0.0002			0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下	
	29	ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下	
	30	ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下	
着 色	31	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下	
	32	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下	
	33	鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下	
	34	銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下	
味 覚	35	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	2.8			3.0			3.1		3.3			3.3	2.8	3.1	200mg/L以下	
着 色	36	マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下	
味 覚	37	塩化物イオン	mg/L	12	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.7	1.5	1.6	200mg/L以下	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2				20					22			22	20	21	300mg/L以下	
	39	蒸発残留物	mg/L	2				61					61			61	61	61	500mg/L以下	
発 泡	40	陰イオン界面活性剤	mg/L	2				< 0.02					< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下	
臭 気	41	ジェオスミン	mg/L	2				< 0.000001					< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下	
	42	2-メチルイソボルネオール	mg/L	2				< 0.000001					< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下	
発 泡	43	非イオン界面活性剤	mg/L	2				< 0.005					< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下	
臭 気	44	フェノール類	mg/L	2				< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下	
味 覚	45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	3mg/L以下	
基礎的性状	46	pH値	—	12	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	5.8以上～8.6以下
	47	味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48	臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49	色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50	濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率		μ s/cm	12	52	53	53	54	56	56	57	57	56	57	56	54	57	52	55	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

基 準 項 目 屈坂水源：湧水井

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月20日			7月6日			10月5日			1月5日			最大値	最小値	平均値
	天 候（前日/当日）		—	晴/曇			曇/曇			晴/晴			晴/雪			—	—	—
	気 温	℃	4	12.5			26.0			17.0			1.5			26.0	1.5	14.3
	水 温	℃	4	11.0			12.0			11.0			8.0			12.0	8.0	10.5
	残 留 塩 素	mg/L																
病原生物	1 一般細菌	個/mL	4	0			6			10			1			10	0	4
	2 大腸菌	MPN/100mL	4	0			0			0			0			0	0	0
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	1							< 0.001						—	—	< 0.001
	4 水銀及びその化合物	mg/L	1							< 0.00005						—	—	< 0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	1							< 0.001						—	—	< 0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	1							< 0.001						—	—	< 0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	1							< 0.001						—	—	< 0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	1							< 0.005						—	—	< 0.005
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	1							< 0.001						—	—	< 0.001
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1							1.2						—	—	1.2
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	1							< 0.05						—	—	< 0.05
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	1							< 0.01						—	—	< 0.01
一般有機化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	1							< 0.0002						—	—	< 0.0002
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	1							< 0.005						—	—	< 0.005
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	1							< 0.0002						—	—	< 0.0002
	16 ジクロロメタン	mg/L	1							< 0.0002						—	—	< 0.0002
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	1							< 0.0002						—	—	< 0.0002
	18 トリクロロエチレン	mg/L	1							< 0.0002						—	—	< 0.0002
	19 ベンゼン	mg/L	1							< 0.0002						—	—	< 0.0002
消毒副生成物	20 塩素酸	mg/L	—													—	—	—
	21 クロロ酢酸	mg/L	—													—	—	—
	22 クロロホルム	mg/L	—													—	—	—
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	—													—	—	—
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	—													—	—	—
	25 臭素酸	mg/L	—													—	—	—
	26 総トリハロメタン	mg/L	—													—	—	—
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	—													—	—	—
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	—													—	—	—
	29 ブロモホルム	mg/L	—													—	—	—
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	—													—	—	—
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	1							< 0.01						—	—	< 0.01
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	1							< 0.01						—	—	< 0.01
	33 鉄及びその化合物	mg/L	1							< 0.01						—	—	< 0.01
	34 銅及びその化合物	mg/L	1							< 0.01						—	—	< 0.01
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	1							3.6						—	—	3.6
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	1							< 0.001						—	—	< 0.001
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	4	2.6			2.7			2.7			2.9			2.9	2.6	2.7
	38 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	1							29						—	—	29
	39 蒸発残留物	mg/L	1							80						—	—	80
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	1							< 0.02						—	—	< 0.02
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	1							< 0.000001						—	—	< 0.000001
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	1							< 0.000001						—	—	< 0.000001
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	1							< 0.005						—	—	< 0.005
臭 気	44 フェノール類	mg/L	1							< 0.0005						—	—	< 0.0005
味 覚	45 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	4	< 0.3			< 0.3			< 0.3			< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3
基礎的性状	46 pH値	—	4	7.5			7.4			7.4			7.6			7.6	7.4	7.5
	47 味	—																
	48 臭気	—	4	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			—	—	0/4
	49 色度	度	4	< 1			< 1			< 1			< 1			0	0	< 1
	50 濁度	度	4	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他	嫌気性芽胞菌	個/100mL	4	0			0			0			0			0	0	0

注）分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

2.大腸菌・・・最確数で表記

基 準 項 目 神ノ森水源 ： 神ノ森浄水場 着水井

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月7日	5月12日	6月15日	7月13日	8月19日	9月14日	10月13日	11月16日	12月15日	1月18日	2月15日	3月9日	最大値	最小値	平均値
	天 候（前日/当日）		—	晴/晴	晴/曇	曇/晴	曇/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	—	—	—
	気 温	℃	12	12.5	17.0	20.0	21.0	22.0	22.5	15.0	10.0	0.0	-2.0	3.5	0.0	22.5	-2.0	11.8
	水 温	℃	12	5.0	8.5	10.0	11.0	12.0	10.5	8.0	6.5	3.0	2.5	3.0	2.0	12.0	2.0	6.8
	残 留 塩 素	mg/L																
病原生物	1 一般細菌	個/mL	12	0	9	16	32	25	16	17	8	3	1	2	1	32	0	11
	2 大腸菌	MPN/100mL	12	0	0	0	4.0	4.5	2.0	0	0	0	0	0	0	4.5	0	0.9
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	2				< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4 水銀及びその化合物	mg/L	2				< 0.00005						< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	2				< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	2				< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	2				< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	2				< 0.005						< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	2				< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2				< 0.1						< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	2				< 0.05						< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	2				< 0.01						< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
一般有機化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	2				< 0.005						< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	16 ジクロロメタン	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	18 トリクロロエチレン	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	19 ベンゼン	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
消毒副生成物	20 塩素酸	mg/L	—													—	—	—
	21 クロロ酢酸	mg/L	—													—	—	—
	22 クロロホルム	mg/L	—													—	—	—
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	—													—	—	—
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	—													—	—	—
	25 臭素酸	mg/L	—													—	—	—
	26 総トリハロメタン	mg/L	—													—	—	—
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	—													—	—	—
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	—													—	—	—
	29 ブロモホルム	mg/L	—													—	—	—
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	—													—	—	—
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.02			0.01			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	2.8			2.8			2.8			2.9			2.9	2.8	2.83
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2	1.4	1.2	1.3
	38 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	2				19						20			20	19	20
	39 蒸発残留物	mg/L	2				91						90			91	90	91
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	2				< 0.02						< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	2				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	2				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	2				< 0.005						< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
臭 気	44 フェノール類	mg/L	2				< 0.0005						< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
味 覚	45 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	12	0.6	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.6	< 0.3	< 0.3
基礎的性状	46 pH値	—	12	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4
	47 味	—																
	48 臭気	—	12	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし	—	—	9/12
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	50 濁度	度	12	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.2	< 0.1	< 0.1
その他	嫌気性芽胞菌	個/100mL	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

注）分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

2.大腸菌・・・最確数で表記

基 準 項 目 神ノ森水源 ： 神ノ森浄水場 配水池系 給水栓(高湯)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	4月7日	5月12日	6月15日	7月13日	8月19日	9月14日	10月13日	11月16日	12月15日	1月18日	2月15日	3月9日	最大値	最小値	平均値	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	晴/晴	晴/曇	曇/晴	曇/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	—	—	—	—
	気	温 ℃	12	12.5	18.0	22.5	24.0	22.0	23.5	15.5	9.0	0.5	−2.0	4.0	0.0	24.0	−2.0	12.5	—
	水	温 ℃	12	7.0	11.5	16.0	16.0	19.0	16.0	11.0	10.0	7.5	4.0	4.5	6.0	19.0	4.0	10.7	—
病原生物	残 留 塩 素	mg/L	12	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	0.1mg/L以上
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	0/12	検出されないこと
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	2				< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	2				< 0.00005						< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	2				< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	2				< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	2				< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	2				< 0.005						< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
無機物質	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2				< 0.1						< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	10mg/L以下
	11 フッ素及びその化合物	mg/L	2				< 0.05						< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.8mg/L以下
	12 ホウ素及びその化合物	mg/L	2				< 0.01						< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	13 四塩化炭素	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14 1,4-ジオキサン	mg/L	2				< 0.005						< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.04mg/L以下
	16 ジクロロメタン	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02mg/L以下
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.03mg/L以下
	19 ベンゼン	mg/L	2				< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	20 塩素酸	mg/L	6	0.09			0.13	0.12	0.10	0.09			0.06			0.13	0.06	0.10	0.6mg/L以下
	21 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L	4	0.0024			0.0023			0.0081			0.0011			0.0081	0.0011	0.0035	0.06mg/L以下
	23 ジクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002			< 0.002			0.006			< 0.002			0.006	< 0.002	< 0.002	0.04mg/L以下
	24 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.1mg/L以下
	25 臭素酸	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0029			0.0028			0.0089			0.0015			0.0089	0.0015	0.0040	0.1mg/L以下
	27 トリクロロ酢酸	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	28 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0005			0.0005			0.0008			0.0004			0.0008	0.0004	0.0006	0.03mg/L以下
	29 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.09mg/L以下
	30 ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.08mg/L以下
着 色	31 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.01			0.01			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01	0.2mg/L以下
	33 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
	34 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
味 覚	35 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	3.1			3.2			3.1			3.2			3.2	3.1	3.2	200mg/L以下
着 色	36 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
味 覚	37 塩化物イオン	mg/L	12	1.6	1.7	1.6	1.6	1.9	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.6	1.9	1.6	1.7	200mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2				19						20			20	19	20	300mg/L以下
	39 蒸発残留物	mg/L	2				90						89			90	89	90	500mg/L以下
発 泡	40 陰イオン界面活性剤	mg/L	2				< 0.02						< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
臭 気	41 ジェオスミン	mg/L	2				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/L	2				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
発 泡	43 非イオン界面活性剤	mg/L	2				< 0.005						< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
臭 気	44 フェノール類	mg/L	2				< 0.0005						< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
味 覚	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.7	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.7	0.7	0.7	3mg/L以下
基礎的 性状	46 pH値	—	12	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	5.8以上～8.6以下
	47 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	48 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	0/12	異常でないこと
	49 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5度以下
	50 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	58	49	59	60	60	61	57	47	59	60	61	59	61	47	58	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質基準項目（水源別）

基準項目（水源別）

水源・採水箇所			鷺倉山水源地 第1湧水井	鷺倉山水源地 第2湧水井	神ノ森水源地 取水口
検査項目 / 平成21年度 採水年月日			10月5日	10月5日	10月13日
天 候（前日/当日）			晴/曇	晴/曇	晴/曇
気 温	℃		16.0	16.0	14.0
水 温	℃		10.0	12.0	7.0
1	一般細菌	個/mL	1	0	22
2	大腸菌（最確数）	MPN/100mL	0	0	4.5
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
4	水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.3	< 0.1
11	フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05
12	ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01
13	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
16	ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
17	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
18	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
19	ベンゼン	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
20	塩素酸	—	—	—	—
21	クロロ酢酸	—	—	—	—
22	クロロホルム	—	—	—	—
23	ジクロロ酢酸	—	—	—	—
24	ジブロモクロロメタン	—	—	—	—
25	臭素酸	—	—	—	—
26	総トリハロメタン	—	—	—	—
27	トリクロロ酢酸	—	—	—	—
28	ブロモジクロロメタン	—	—	—	—
29	ブロモホルム	—	—	—	—
30	ホルムアルデヒド	—	—	—	—
31	亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01
32	アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	0.03
33	鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01
34	銅及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01
35	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.9	2.9	2.8
36	マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001
37	塩化物イオン	mg/L	1.4	1.4	1.2
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	21	22	19
39	蒸発残留物	mg/L	63	66	87
40	陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02	< 0.02	< 0.02
41	ジェオスミン	mg/L	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/L	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005
44	フェノール類	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	< 0.3	< 0.3	< 0.3
46	pH値	—	7.0	7.0	7.5
47	味	—	—	—	—
48	臭気	—	異常なし	異常なし	藻臭
49	色度	度	< 1	< 1	1
50	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1
独自検査項目	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0
	浸食性遊離炭酸	mg/L	4.6	4.3	3.2
	紫外線吸光度（UV-E260）	—	0.001	0.001	0.009
	総窒素	mg/L	0.2	0.3	< 0.1
	総リン	mg/L	0.01	0.01	< 0.01
	浮遊物質（SS）	mg/L	< 1	< 1	< 1
	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	< 0.5	< 0.5	0.7
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.2	< 0.2	< 0.2

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 弁天山配水池系 給水栓(野田町)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月19日	2月15日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/曇	晴/曇	—	—	—
	気	温	℃	2	24.0	6.2	24.0	6.2	15.1
	水	温	℃	2	24.0	5.0	24.0	5.0	14.5
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	2	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	17	19	19	17	18
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	3.0	2.4	3.0	2.4	2.7
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.4	1.8	1.8	1.4	1.6
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	41	49	49	41	45
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.5	-2.6	-2.5	-2.6	-2.6
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	6	0	6	0	3
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 大平山配水池系 給水栓(岡部)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月17日	2月8日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/曇	晴/晴	—	—	—
	気	温	℃	2	26.0	1.5	26.0	1.5	13.8
	水	温	℃	2	23.0	3.2	23.0	3.2	13.1
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	17	20	20	17	19
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.6	1.9	1.9	1.6	1.8
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	2.1	1.3	2.1	1.3	1.7
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	40	47	47	40	44
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.4	-2.5	-2.4	-2.5	-2.5
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	0	0	0	0	0
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 茶臼森配水池系 給水栓(岡島)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月17日	2月8日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/曇	晴/晴	—	—	—
	気	温	℃	2	27.0	2.0	27.0	2.0	14.5
	水	温	℃	2	25.0	4.5	25.0	4.5	14.8
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	17	19	19	17	18
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.9	2.3	2.3	1.9	2.1
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	2.1	1.5	2.1	1.5	1.8
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	43	48	48	43	46
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.5	-2.6	-2.5	-2.6	-2.6
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	2	0	2	0	1
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 山神配水池系 給水栓(御山)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月19日	2月15日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/曇	晴/曇	—	—	—
	気	温	℃	2	26.0	7.2	26.0	7.2	16.6
	水	温	℃	2	20.0	6.0	20.0	6.0	13.0
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	18	20	20	18	19
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	2.0	1.8	2.0	1.8	1.9
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.4	2.1	2.1	1.4	1.8
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	44	50	50	44	47
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.4	-2.5	-2.4	-2.5	-2.5
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	0	0	0	0	0
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定企業団受水　：　南向台配水池　／　絵馬平配水槽系　給水栓(渡利中山)

区　分	検査項目　／　平成21年度　採水年月日			回数	8月19日	2月15日	最大値	最小値	平均値
	天　候　（前日/当日）			—	晴/晴	晴/曇	—	—	—
	気	温	℃	2	28.5	7.8	28.5	7.8	18.2
	水	温	℃	2	24.0	6.0	24.0	6.0	15.0
	残　留　塩　素	mg/L		2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003
農　薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭　気	16	残留塩素	mg/L	2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
味　覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	20	21	21	20	21
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.7	1.7	1.7	0.7	1.2
臭　気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味　覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.4	2.1	2.1	1.4	1.8
臭　気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味　覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	43	50	50	43	47
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐　食	26	pH値	—	2	7.9	7.4	7.9	7.4	7.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-1.5	-2.3	-1.5	-2.3	-1.9
細　菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	5	0	5	0	3
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着　色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01

水質管理目標設定項目　　企業団受水　：　北部配水池系　給水栓(岡部・高畑)

区　分	検査項目　／　平成21年度　採水年月日			回数	8月17日	2月8日	最大値	最小値	平均値
	天　候　（前日/当日）			—	晴/曇	晴/晴	—	—	—
	気	温	℃	2	26.0	1.5	26.0	1.5	13.8
	水	温	℃	2	22.0	6.0	22.0	6.0	14.0
	残　留　塩　素	mg/L		2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	2	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
農　薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭　気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味　覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	18	20	20	18	19
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.8	2.2	2.2	1.8	2.0
臭　気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
味　覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	2.0	1.5	2.0	1.5	1.8
臭　気	23	臭気強度(TON)	—	2	1	< 1	1	< 1	< 1
味　覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	42	47	47	42	45
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐　食	26	pH値	—	2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.2	-2.3	-2.2	-2.3	-2.3
細　菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	2	2	2	2	2
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
着　色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

注）分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 館ノ山配水池系 給水栓(東湯野)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月17日	2月8日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/曇	晴/晴	—	—	—
	気	温	℃	2	26.0	6.5	26.0	6.5	16.3
	水	温	℃	2	23.0	6.8	23.0	6.8	14.9
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	18	20	20	18	19
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.6	2.1	2.1	1.6	1.9
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	2.0	1.5	2.0	1.5	1.8
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	44	48	48	44	46
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.2	-2.3	-2.2	-2.3	-2.3
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	2	1	2	1	2
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 北部直送系 給水栓(平野)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月17日	2月8日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/曇	晴/晴	—	—	—
	気	温	℃	2	26.0	7.0	26.0	7.0	16.5
	水	温	℃	2	24.5	6.5	24.5	6.5	15.5
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	19	21	21	19	20
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.1	1.6	1.6	1.1	1.4
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	2.0	1.5	2.0	1.5	1.8
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	1	< 1	1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	45	48	48	45	47
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.8	7.4	7.8	7.4	7.6
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-1.6	-2.3	-1.6	-2.3	-2.0
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	2	0	2	0	1
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 中央部受水池系 給水栓(大森)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月10日	2月9日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	雨/雨	晴/曇	—	—	—
	気	温	℃	2	23.0	5.5	23.0	5.5	14.3
	水	温	℃	2	20.0	4.8	20.0	4.8	12.4
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	16	19	19	16	18
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	3.0	2.9	3.0	2.9	3.0
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.0	1.6	1.6	1.0	1.3
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	44	47	47	44	46
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.1	7.3	7.3	7.1	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.6	-2.5	-2.5	-2.6	-2.6
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	1	1	1	1	1
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 富山配水池系 給水栓(大笹生)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月17日	2月8日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/曇	晴/晴	—	—	—
	気	温	℃	2	28.0	7.5	28.0	7.5	17.8
	水	温	℃	2	25.0	6.0	25.0	6.0	15.5
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	20	20	20	20	20
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.8	1.9	1.9	0.8	1.4
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	2.1	1.4	2.1	1.4	1.8
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	45	48	48	45	47
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	8.2	7.4	8.2	7.4	7.8
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-1.2	-2.3	-1.2	-2.3	-1.8
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	6	3	6	3	5
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 南部受水池系 給水栓(水原)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月18日	2月16日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/晴	曇/晴	—	—	—
	気	温	℃	2	31.0	4.5	31.0	4.5	17.8
	水	温	℃	2	23.5	3.8	23.5	3.8	13.7
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	18	20	20	18	19
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.000	0.000	#DIV/0!
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	0.000	0.000	#DIV/0!
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	42	50	50	42	46
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.3	-2.5	-2.3	-2.5	-2.4
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	10	0	10	0	5
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 下川崎配水池系 給水栓(下川崎)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月18日	2月16日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/晴	曇/晴	—	—	—
	気	温	℃	2	29.0	5.0	29.0	5.0	17.0
	水	温	℃	2	25.0	5.0	25.0	5.0	15.0
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	19	20	20	19	20
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.9	1.1	1.1	0.9	1.0
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.6	2.0	2.0	1.6	1.8
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	1	< 1	1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	42	50	50	42	46
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.7	7.4	7.7	7.4	7.6
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-1.8	-2.3	-1.8	-2.3	-2.1
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	51	1	51	1	26
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 清水町配水池系 給水栓（郷野目）

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月18日	2月16日	最大値	最小値	平均値
	天 候 （前日/当日）			—	晴/曇	曇/晴	—	—	—
	気	温	℃	2	29.0	6.0	29.0	6.0	17.5
	水	温	℃	2	22.0	9.0	22.0	9.0	15.5
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	18	20	20	18	19
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	2.1	2.3	2.3	2.1	2.2
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	37	49	49	37	43
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.4	-2.3	-2.3	-2.4	-2.4
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	14	48	48	14	31
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 上名倉配水池系 給水栓（大笹生・中ノ内）

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月17日	2月8日	最大値	最小値	平均値
	天 候 （前日/当日）			—	晴/曇	晴/晴	—	—	—
	気	温	℃	2	26.0	7.5	26.0	7.5	16.8
	水	温	℃	2	23.0	6.0	23.0	6.0	14.5
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	18	20	20	18	19
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.9	2.2	2.2	1.9	2.1
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	2.1	1.5	2.1	1.5	1.8
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	42	47	47	42	45
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.2	-2.5	-2.2	-2.5	-2.4
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	0	0	0	0	0
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 金剛山 ／ 地藏原配水池系 給水栓(荒井)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月10日	2月9日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	雨/雨	晴/晴	—	—	—
	気	温	℃	2	21.0	5.5	21.0	5.5	13.3
	水	温	℃	2	21.0	6.0	21.0	6.0	13.5
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	19	21	21	19	20
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.1	1.5	1.5	1.1	1.3
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.3	1.7	1.7	1.3	1.5
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	44	49	49	44	47
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.8	7.6	7.8	7.6	7.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-1.7	-2.1	-1.7	-2.1	-1.9
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	12	1	12	1	7
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 朝日館配水池系 給水栓(平石)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月10日	2月9日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	雨/雨	晴/曇	—	—	—
	気	温	℃	2	22.0	8.0	22.0	8.0	15.0
	水	温	℃	2	24.0	5.0	24.0	5.0	14.5
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	17	19	19	17	18
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.1	1.6	1.6	1.1	1.4
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	42	48	48	42	45
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.4	-2.6	-2.4	-2.6	-2.5
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	1	0	1	0	1
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 立子山配水池系 ／ 飯野受水池系 給水栓(立子山)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月19日	2月15日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/晴	晴/曇	—	—	—
	気	温	℃	2	26.0	8.0	26.0	8.0	17.0
	水	温	℃	2	22.0	6.2	22.0	6.2	14.1
	残 留	塩 素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	19	22	22	19	21
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.5	2.5	2.5	1.5	2.0
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.4	1.9	1.9	1.4	1.7
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	43	51	51	43	47
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.5	7.2	7.5	7.2	7.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.0	-2.5	-2.0	-2.5	-2.3
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	42	0	42	0	21
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01

※水系切替により、平成21年11月19日より飯野受水池系へ水系変更となりました。

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 大波配水池系 給水栓(大波)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月18日	2月16日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/曇	曇/晴	—	—	—
	気	温	℃	2	27.0	0.8	27.0	0.8	13.9
	水	温	℃	2	24.5	6.0	24.5	6.0	15.3
	残 留	塩 素	mg/L	2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	2	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	20	22	22	20	21
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.7	2.1	2.1	1.7	1.9
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	44	52	52	44	48
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	8.2	8.0	8.2	8.0	8.1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-1.2	-1.6	-1.2	-1.6	-1.4
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	22	76	76	22	49
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 飯野第2配水池系 ／ 飯野受水池系 給水栓(西宮平)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月18日	2月16日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/晴	曇/晴	—	—	—
	気	温	℃	2	28.0	3.0	28.0	3.0	15.5
	水	温	℃	2	25.5	5.0	25.5	5.0	15.3
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	19	21	21	19	20
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	2.0	2.5	2.5	2.0	2.3
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	1	< 1	1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	43	50	50	43	47
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.1	-2.5	-2.1	-2.5	-2.3
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	0	0	0	0	0
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01

※水系切替により、平成21年11月9日より飯野受水池系へ水系変更となりました。

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 飯野第3配水池系 給水栓(明治)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月18日	2月16日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/晴	曇/晴	—	—	—
	気	温	℃	2	31.0	2.5	31.0	2.5	16.8
	水	温	℃	2	22.0	7.0	22.0	7.0	14.5
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	2	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	23	23	23	23	23
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.3	0.8	0.8	0.3	0.6
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.7	2.0	2.0	1.7	1.9
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	1	< 1	1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	48	52	52	48	50
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	8.5	7.7	8.5	7.7	8.1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-0.8	-1.9	-0.8	-1.9	-1.4
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	2	2	2	2	2
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目

企業団受水：飯野受水池／千貫森配水池系 給水栓(青木)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日		回数	8月18日	2月16日	最大値	最小値	平均値
	天 候 (前日/当日)		—	晴/晴	曇/晴	—	—	—
	気 温	℃	2	27.5	2.0	27.5	2.0	14.8
	水 温	℃	2	21.0	3.2	21.0	3.2	12.1
	残 留 塩 素	mg/L	2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.3	0.4	0.3
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	19	20	20	19
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	2.3	2.2	2.3	2.2
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	2	1.7	2.0	2.0	1.7
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	1	< 1	1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	42	49	49	42
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.2	7.2	7.2	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.4	-2.6	-2.4	-2.6
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	2	0	2	0
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 鷺倉山水源 ： 油畑配水池 着水井

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月10日	2月9日	最大値	最小値	平均値
	天 候 （前日/当日）			—	雨/雨	晴/曇	—	—	—
	気	温	℃	2	21.0	5.0	21.0	5.0	13.0
	水	温	℃	2	16.0	8.0	16.0	8.0	12.0
	残 留 塩 素		mg/L	—	—	—	—	—	—
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	2	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—
	14	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	19	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—
基礎的性状	25	濁度	度	—	—	—	—	—	—
腐 食	26	pH値	—	—	—	—	—	—	—
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—

水質管理目標設定項目 鷺倉山水源 ： 油畑 / 屈坂配水池系 給水栓(土湯)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月10日	2月9日	最大値	最小値	平均値
	天 候 （前日/当日）			—	雨/雨	晴/曇	—	—	—
	気	温	℃	2	19.5	7.0	19.5	7.0	13.3
	水	温	℃	2	18.0	8.0	18.0	8.0	13.0
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	2	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	20	20	20	20	20
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	3.1	3.3	3.3	3.1	3.2
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	0.8	0.5	0.8	0.5	0.7
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	59	56	59	56	58
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.3	-2.4	-2.3	-2.4	-2.4
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	2	1	2	1	2
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 神ノ森水源 ： 神ノ森浄水場 着水井

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月19日	2月15日	最大値	最小値	平均値
	天 候 （前日/当日）			—	晴/曇	晴/曇	—	—	—
	気	温	℃	2	22.0	3.5	22.0	3.5	12.8
	水	温	℃	2	12.0	3.0	12.0	3.0	7.5
	残 留	塩 素	mg/L	—	—	—	—	—	—
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	2	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—
	14	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	19	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—
基礎的性状	25	濁度	度	—	—	—	—	—	—
腐 食	26	pH値	—	—	—	—	—	—	—
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—

水質管理目標設定項目 神ノ森水源 ： 神ノ森浄水場 配水池系 給水栓(高湯)

区 分	検査項目 / 平成21年度 採水年月日			回数	8月19日	2月15日	最大値	最小値	平均値
	天 候 （前日/当日）			—	晴/曇	晴/曇	—	—	—
	気	温	℃	2	22.0	4.0	22.0	4.0	13.0
	水	温	℃	2	19.0	4.5	19.0	4.5	11.8
	残 留	塩 素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	4	亜硝酸態窒素	mg/L	2	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	7	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
消毒副生成	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	19	20	20	19	20
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	2	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	88	91	91	88	90
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
腐 食	26	pH値	—	2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.2	-2.5	-2.2	-2.5	-2.4
細 菌	28	従属栄養細菌	個/mL	2	8	44	44	8	26
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

每 日 檢 查

毎日検査(水質日々測定)結果

平成21年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考
企業団受水 中央部受水池系 / 鳥川配水池系 大森	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				水系切替により、H22年 3月25日より 鳥川系へ変更
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50			
		最 低	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.30		0.30		
		平 均	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48			0.50	
企業団受水 弁天山配水池系 野田町	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40			
		最 低	0.10	0.10	0.10	0.15	0.10	0.20	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30		0.10	
		平 均	0.25	0.27	0.27	0.29	0.31	0.32	0.33	0.37	0.36	0.37	0.37	0.31		0.32	
企業団受水 大平山配水池系 山口	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.50			
		最 低	0.40	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		0.30		
		平 均	0.49	0.50	0.50	0.45	0.36	0.36	0.32	0.30	0.35	0.30	0.34	0.37		0.39	
企業団受水 茶臼森配水池系 岡 島	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40			
		最 低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20		
		平 均	0.37	0.35	0.33	0.33	0.35	0.33	0.33	0.33	0.27	0.25	0.26	0.26		0.31	
企業団受水 山神配水池系 御 山	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40			
		最 低	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		0.20		
		平 均	0.34	0.37	0.39	0.37	0.36	0.37	0.36	0.35	0.30	0.35	0.35	0.39		0.36	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成21年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考
企業団受水 南向台配水池/ 絵馬平配水槽系 渡利中山	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.35	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.30	0.40			
		最 低	0.30	0.15	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20		0.10		
		平 均	0.32	0.23	0.21	0.22	0.20	0.21	0.21	0.22	0.20	0.20	0.23	0.25		0.22	
企業団受水 富山配水池/ 高林高架水槽系 大笹生	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.35	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50			
		最 低	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.15	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30		0.15		
		平 均	0.30	0.27	0.22	0.22	0.27	0.28	0.30	0.25	0.25	0.27	0.29	0.30		0.27	
企業団受水 北部直送系 大笹生	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40			
		最 低	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40		0.30	
		平 均	0.40	0.39	0.37	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40		0.39	
企業団受水 北部減圧系 平 野	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.35	0.30	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.35			
		最 低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25		0.15		
		平 均	0.30	0.24	0.20	0.20	0.20	0.18	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25			0.22	
企業団受水 栢窪配水池系 中 野	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30			
		最 低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.30	0.25	0.30	0.30		0.10		
		平 均	0.29	0.24	0.21	0.20	0.20	0.26	0.28	0.30	0.29	0.30	0.30			0.26	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成21年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考
企業団受水 北部配水池系 岡 部	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40			
		最 低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.10	0.20		0.10	
		平 均	0.29	0.30	0.37	0.38	0.37	0.34	0.37	0.36	0.29	0.31	0.29	0.33			0.33
企業団受水 館ノ山配水池系 東湯野	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40		
		最 低	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		0.20	
		平 均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30			0.30
企業団受水 南部受水池減圧系 立子山	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40		
		最 低	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40		0.30	
		平 均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40			0.37
企業団受水 南部受水池系 水 原	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40		
		最 低	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.20		0.20	
		平 均	0.31	0.31	0.30	0.29	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.26			0.30
企業団受水 金剛山配水池/ 地蔵原配水池系 荒 井	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.50	0.45	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50			
		最 低	0.40	0.35	0.35	0.30	0.40	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35		0.30	
		平 均	0.45	0.40	0.36	0.39	0.42	0.37	0.38	0.53	0.41	0.44	0.45	0.42			0.42

毎日検査(水質日々測定)結果

平成21年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考
企業団受水 上名倉配水池系 大笹生	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40			
		最 低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30		0.30		
		平 均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.32	0.34			0.39	
企業団受水 朝日館配水池系 平 石	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40			
		最 低	0.35	0.20	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40		0.20		
		平 均	0.39	0.33	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.39	0.40			0.33	
企業団受水 浅川配水池/ 下川崎配水池系 下川崎	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40			
		最 低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20		0.20	
		平 均	0.29	0.25	0.28	0.27	0.36	0.30	0.34	0.24	0.23	0.35	0.30	0.30		0.29	
企業団受水 立子山配水池系 / 飯野受水池系 立子山	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				水系切替により、H21年11月19日より水系変更
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30			
		最 低	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30		0.20		
		平 均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.21	0.21	0.24	0.30	0.30	0.30			0.28	
企業団受水 大波配水池系 大 波	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40			
		最 低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.10		
		平 均	0.29	0.26	0.29	0.26	0.23	0.25	0.21	0.25	0.21	0.27	0.22			0.25	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成21年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考
企業団受水 清水町配水池系 郷野目	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.50		
		最 低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		0.30	
		平 均	0.36	0.38	0.39	0.40	0.40	0.35	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30		0.34	
企業団受水 中央部受水池系 大 森	色(有の回数)												0/7				水系切替に より、H22年 3月25日より 調査開始
	濁り(有の回数)												0/7				
	残留塩素 (mg/L)	最 高											0.50	0.50			
		最 低											0.40		0.40		
		平 均											0.49			0.49	
企業団受水 飯野第2配水池系 / 飯野受水池系 西宮平	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				水系切替に より、H21年 11月9日より 水系変更
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40			
		最 低	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25	0.25		0.20	
		平 均	0.34	0.31	0.30	0.25	0.24	0.23	0.25	0.29	0.29	0.27	0.28	0.29		0.28	
企業団受水 飯野第3配水池系 明 治	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.40	0.45	0.40	0.35	0.35	0.35	0.45		
		最 低	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.20	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30		0.20		
		平 均	0.40	0.40	0.38	0.32	0.35	0.27	0.37	0.39	0.33	0.31	0.33	0.34		0.35	
企業団受水 飯野千貫森配水池系 青 木	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40			
		最 低	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.35	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20		0.20		
		平 均	0.34	0.30	0.26	0.25	0.28	0.35	0.28	0.30	0.25	0.25	0.28	0.29		0.29	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成21年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考
鷺倉山水源 油畑配水池/ 屈坂配水池系 土湯	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50			
		最 低	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40		0.40		
		平 均	0.50	0.49	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49			0.50	
神ノ森水源 神ノ森浄水場配水池系 高湯	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45			
		最 低	0.40	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.40	0.35	0.40	0.40		0.35		
		平 均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40			0.40	

クリプトスポリジウム及びジアルジア試験結果

クリプトスポリジウム・ジアルジア試験

(平成21年度)

(個/10L)

試料名	採水月日	試験項目	4月20日	5月19日	6月16日	7月6日	8月10日	9月2日
鷺倉山水源 油畑配水池 着水井	原水	天候(当日)	曇	晴	晴	晴	雨	曇
		気温(℃)	10.5	26.0	18.1	23.9	20.5	18.2
		水温(℃)	10.0	10.4	11.2	11.9	11.5	11.7
		クリプトスポリジウム	0	0	0	0	0	0
		ジアルジア	0	0	0	0	0	0

試料名	採水月日	試験項目	10月5日	11月10日	12月2日	1月5日	2月9日	3月2日
鷺倉山水源 油畑配水池 着水井	原水	天候(当日)	曇	晴	晴	曇	曇	雪
		気温(℃)	15.8	14.5	7.2	2.2	2.7	-1.1
		水温(℃)	12.0	11.8	11.5	10.6	10.8	10.1
		クリプトスポリジウム	0	0	0	0	0	0
		ジアルジア	0	0	0	0	0	0

原水10L採水

分析機関：財団法人 福島県保健衛生協会

試験方法

クリプトスポリジウム等の検査方法による。(平成19年3月30日付 健水発第0330006号)

- ① 濃縮操作 メンブランフィルター、吸引ろ過、アセトン溶解法
- ② 分離・精製操作 密度勾配遠沈法(浮遊法)
- ③ 染色操作 直接蛍光抗体染色法

<総括>

全ての検査において、クリプトスポリジウム、ジアルジアは検出されませんでした。

水 質 年 報 (平成 2 1 年度)

発 行 平成 2 3 年 2 月

編集発行 福島市水道局 施設管理センター

〒960-8142 福島市小倉寺字赤坂 1 2

TEL 024-522-2233 FAX 024-522-2360