2019/3/1

ふくしま北部配水池発電所

①発電電力量

(kwh)

H30年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
計　画	60,600	62,260	59,550	60,860	60,730	59,830	62,310	60,890	62,680	62,420	56,090	61,780	730,000
実　績	64,980	66,770	63,200	69,370	66,830	61,140	64,260	62,120	63,800	65,050	58,760		706,280
達成率（%）	107.2	107.2	106.1	114.0	110.0	102.2	103.1	102.0	101.8	104.2	104.8		96.8

②二酸化炭素削減量

($kg-CO_2$)

CO_2削減量	33,270	34,186	32,358	35,517	34,217	31,304	32,901	31,805	32,666	33,306	30,085		361,615

排出係数　0.512 kg-CO_2/kWh（平成28年度・経済産業省）

(本)

CO_2削減量（杉換算）	2,376	2,442	2,311	2,537	2,444	2,236	2,350	2,272	2,333	2,379	2,149		25,829
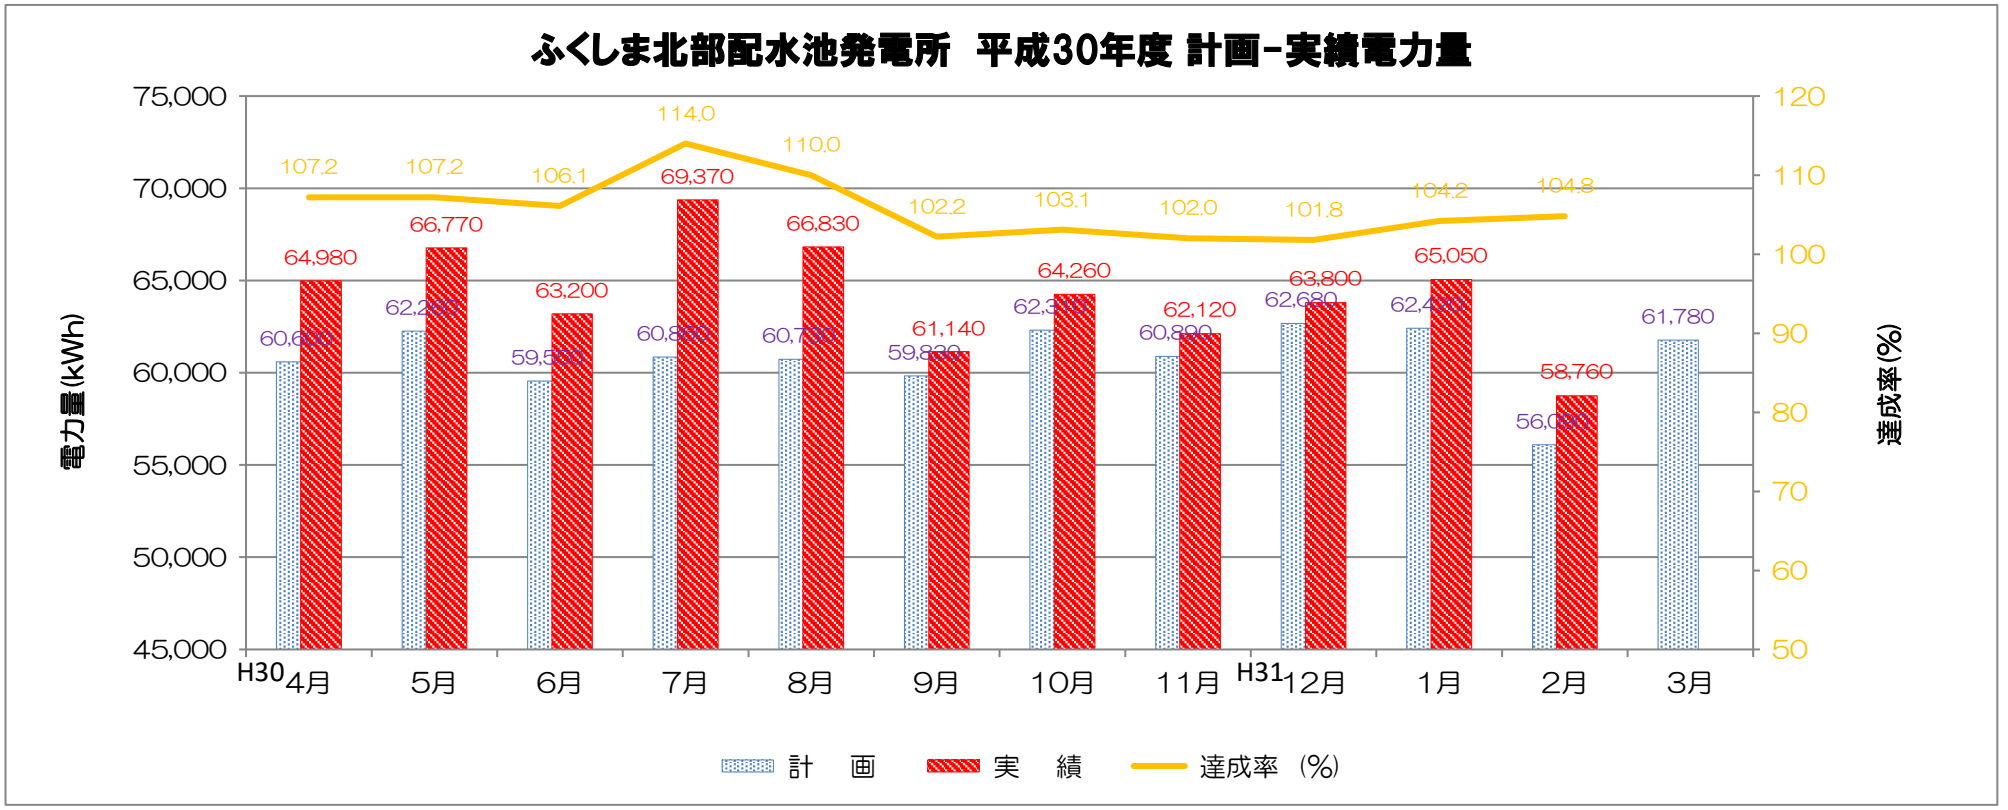
換算係数　14 kg-CO_2/本（林野庁「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策(H14)」）　※50年生の杉1本あたり1年間に14kgのCO2を吸収するとして算定