ふくしま北部配水池発電所発電実績（年度別比較）

発電電力量　（年間計画発電量　730,000　kw）

	年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	計
	期間 日数	4/1～3/18 352日間	3/19～3/17 365日間	3/18～3/17 365日間								4/1～3/17 1082日間
発電実績	（kWh）	744,468	752,383	783,288								2,280,139
達成率	（%）	102.0	103.1	107.3								312.3
CO2削減量※1	（t）	381.2	385.2	401.0								1,167.4
CO2削減量 （杉換算）※2	（本）	27,229	27,514	28,643								83,386

※1 CO2削減量は電力量1,000kWhあたり0.512t削減できるとして算定（環境省　算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧より）
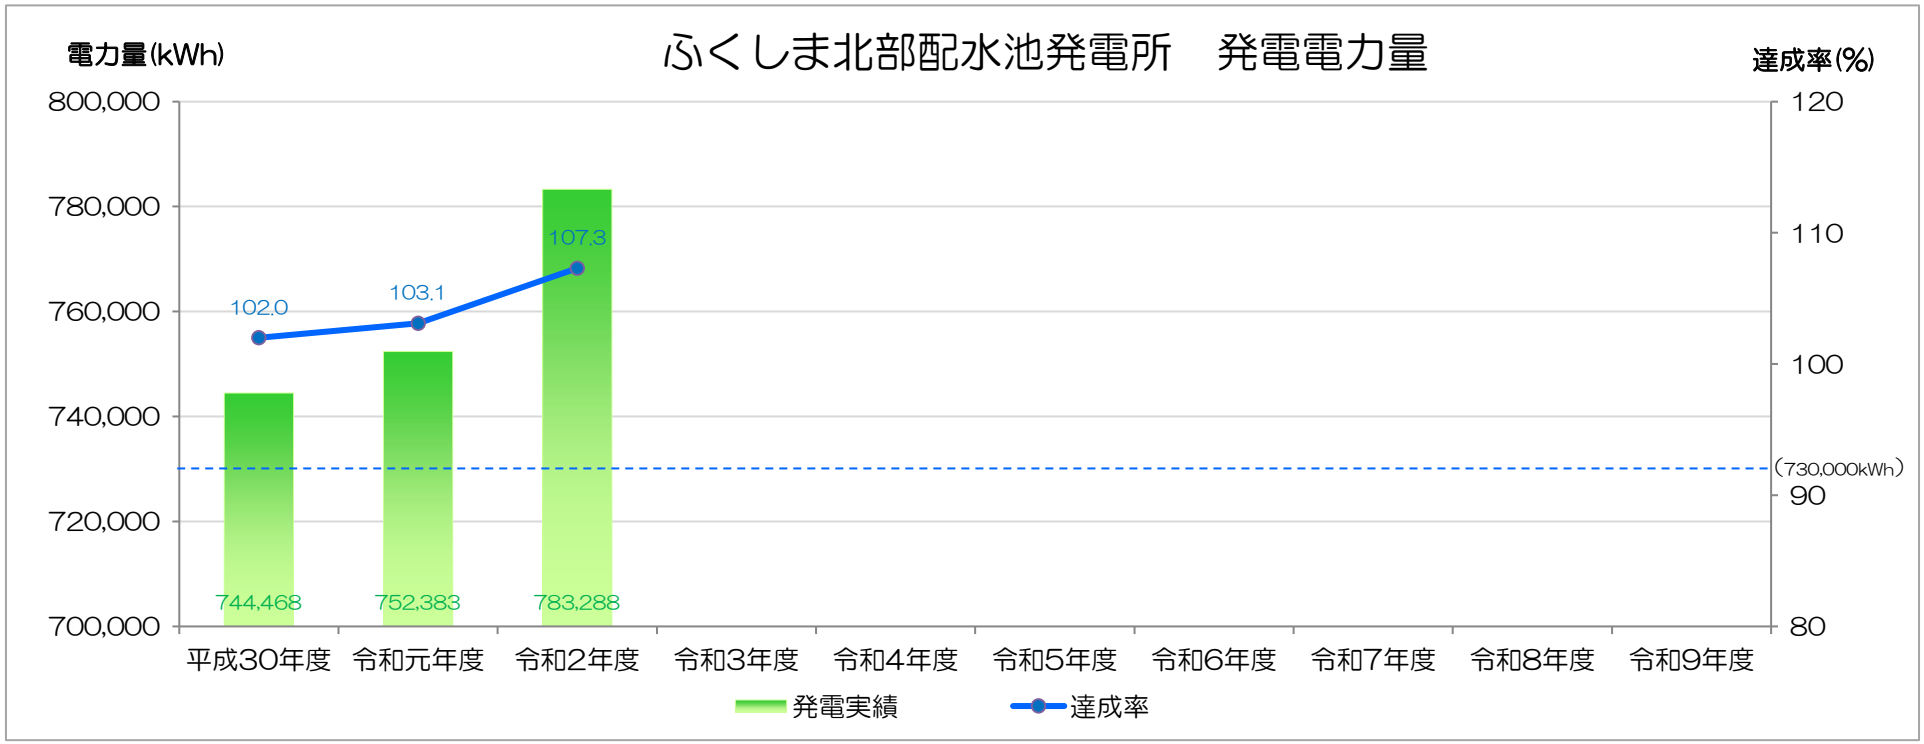
※2 杉換算は50年生の杉1本あたり1年間に14kgのCO2を吸収するとして算定（林野庁 地球温暖化防止のための緑の吸収源対策より）