


4. 水道局が指定する給水管取り出し施工標準図


1. 水道局が指定する給水管取り出し施工標準図

1. ポリエチレン管 (PP) $\phi 20 \sim 40 \text{mm}$

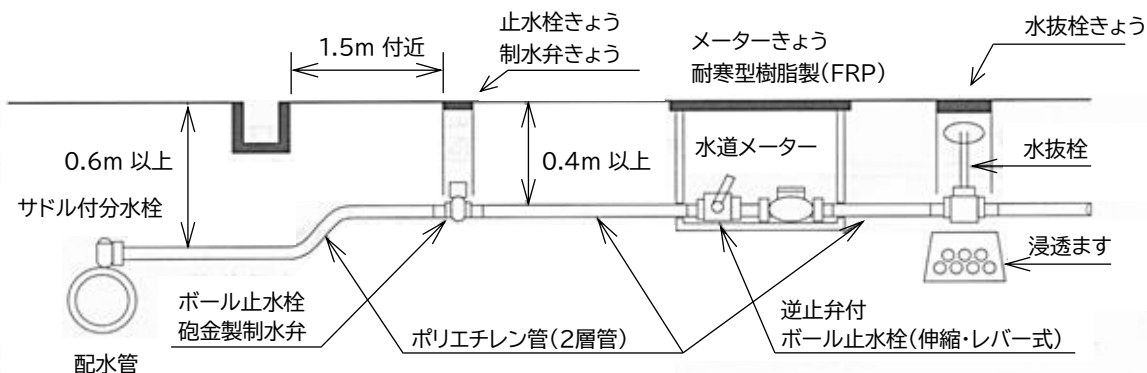


2. 鋼管 $\phi 20 \sim \phi 40 \text{mm}$

(SGP-VB・VD・PB・PD)

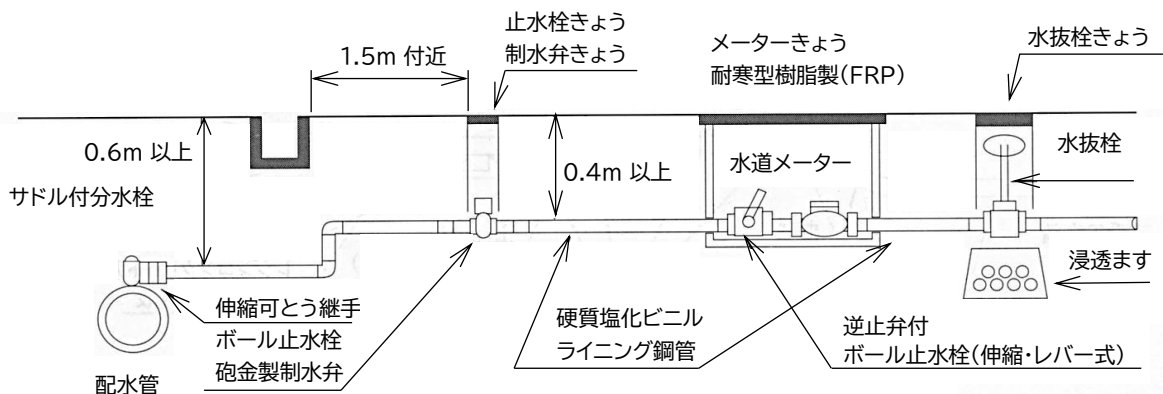

3. ポリエチレン管 (PP) φ50mm

鋼管 (SGP-VB・VD・PB・PD)

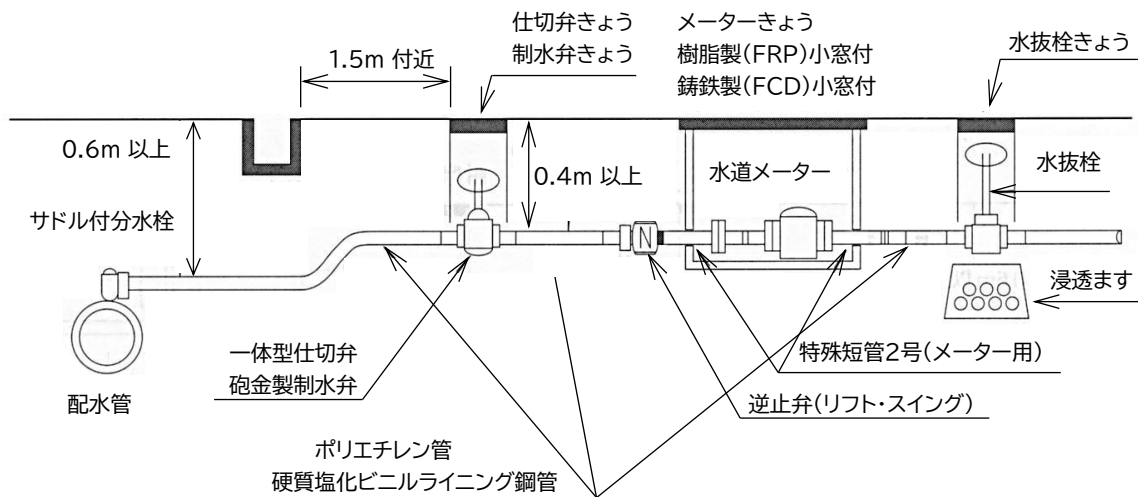

4. ダクタイル鋳鉄管 (DIP・GX・PE) φ75mm以上

