


第4章 上下水道局が指定する給水管取り出し施工標準図


1 上下水道局が指定する給水管取り出し施工標準図

(1) ポリエチレン管 (PP) $\phi 20 \sim \phi 40 \text{mm}$

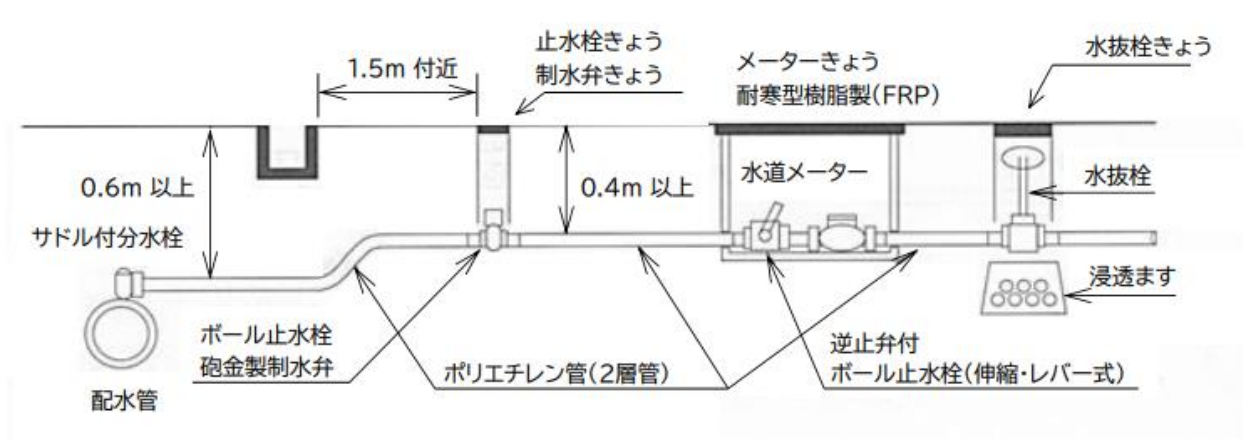


(2) 鋼管 $\phi 20 \sim \phi 40 \text{mm}$

(SGP-VB・VD・PB・PD)

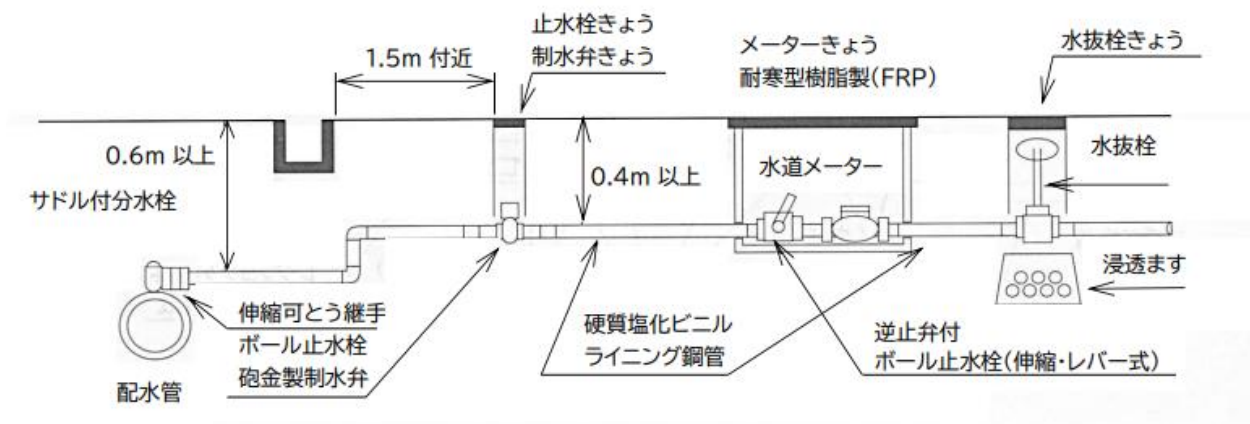

(3) ポリエチレン管 (P P) $\phi 50\text{mm}$

鋼 管 (SGP-VB・VD・PB・PD)

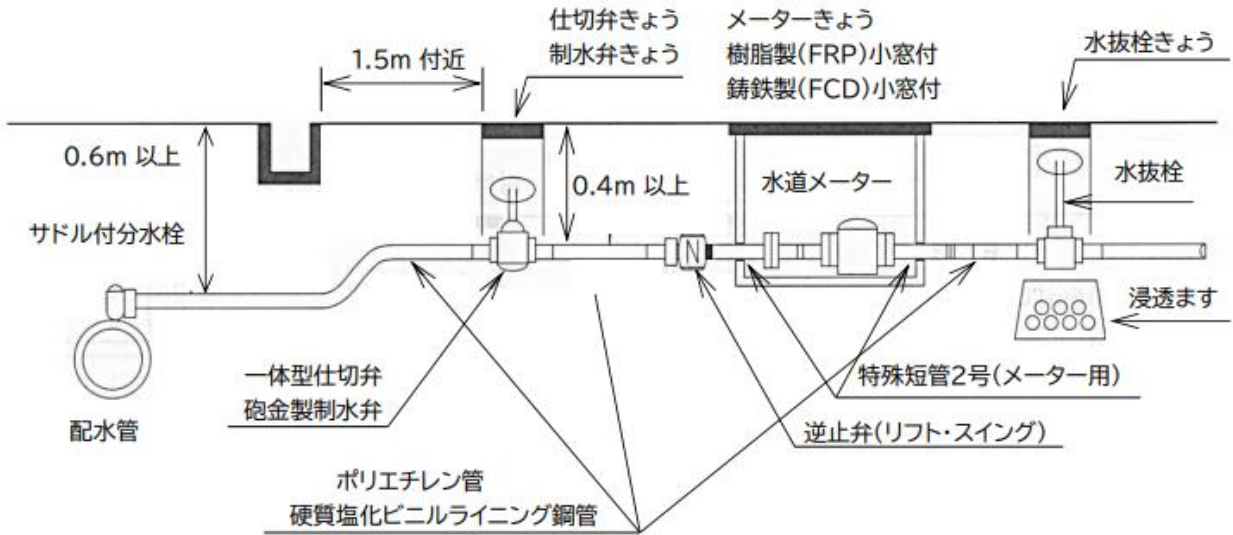

(4) ダクタイル鋳鉄管 (DIP・GX・PE) $\phi 75\text{mm}$ 以上

